

> Arcserve **UDP 8100** et **UDP 8200**  
Manuel d'installation matérielle  
de l'apppliance



## Table des matières

<b>Section 1</b>	Avis et avertissements de sécurité.....	3
<b>Section 2</b>	Valeurs .....	3
<b>Section 3</b>	Directives de sécurité électrique et générale.....	4
<b>Section 4</b>	Préparation du site .....	6
<b>Section 5</b>	Déballage des fixations d'installation du rack à 4 montants .....	7
<b>Section 6A</b>	Installation d'un rack à 4 montants avec des rails standard.....	8
<b>Section 6B</b>	Installation d'un rack à 4 montants avec des rails de montage rapide (rack à trous carrés uniquement).....	9
<b>Section 7</b>	Installation de l'apppliance dans le rack à 4 montants.....	10
<b>Section 8</b>	Déballage du matériel d'installation d'un rack à 2 montants.....	11
<b>Section 9</b>	Installation d'un rack à 2 montants.....	12
<b>Section 10</b>	Installation de l'apppliance dans le rack à 2 montants.....	13
<b>Section 11</b>	Connexions du panneau arrière.....	14
<b>Section 12</b>	Fonctionnement du panneau avant .....	16
<b>Section 13</b>	Exécution de l'assistant de l'apppliance Arcserve UDP.....	16
<b>Section 14</b>	Accès à Arcserve UDP .....	17
<b>Section 15</b>	Assistance technique .....	17
<b>Section 16</b>	Garantie .....	17

## 1. Avis et avertissements de sécurité

### Avis de la réglementation FCC

Cette unité est conforme à la section 15 de la réglementation FCC. Le fonctionnement présente les deux restrictions suivantes :

1. Cette unité ne doit pas être dangereuse.
2. Cette unité doit accepter toute intervention reçue, y compris des interférences susceptibles d'entraîner un dysfonctionnement

Aucune carte de circuit imprimé connectée au circuit TNV (Telecommunications Network Voltage) ne doit être installée. CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

### Avertissement de marquage CE

Ce produit est un produit de classe A. Dans les environnements domestiques, il peut entraîner des interférences radio, auquel cas il peut s'avérer nécessaire de prendre les mesures adéquates.

### Avertissement VCCI

Ce produit est un produit conforme avec la certification VCCI de classe A.

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 VCCI—A

### Avertissement environnemental

Matériel contenant du perchlorate : des consignes de manipulation spéciales peuvent s'appliquer. Voir le site [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).

Cet avis est requis par la réglementation du Code californien, titre 22, division 4.5, chapitre 33 : Best Management Practices for Perchlorate Materials (Meilleures pratiques de gestion des matériels contenant du perchlorate). Ce produit ou cette pièce inclut une batterie qui contient du perchlorate.

## 2. Valeurs

Tension en entrée CA :	100 - 240 V~
Plage de fréquences d'entrée :	50/60 Hz
Courant en entrée évalué :	6,1-2,6 A (x2)

### 3. Directives de sécurité électrique et générale



#### ATTENTION

Cette appliance est destinée uniquement à une installation dans des zones restreintes.  
Les opérations initiales d'installation et de maintenance doivent être réalisées par le personnel qualifié.



#### ATTENTION

Mettez l'appliance hors tension en suivant la procédure d'arrêt du système d'exploitation sur le panneau avant.  
Débranchez le ou les cordons d'alimentation CA avant toute opération de maintenance.



#### ATTENTION

Afin d'éviter tout choc électrique, vérifiez les cordons d'alimentation comme suit :

- Ce produit doit être installé uniquement dans un emplacement à accès restreint.
- Utilisez le type exact de cordons d'alimentation requis.
- Utilisez le ou les cordons d'alimentation fournis avec les certifications de sécurité.
- Le ou les cordons d'alimentation doivent respecter les exigences de tension CA applicables dans votre région.
- Le courant électrique de la tête enfichable des cordons d'alimentation doit correspondre à au moins 125 % du courant électrique de ce produit.
- La tête enfichable des cordons d'alimentation qui se branche dans la fiche CA de la prise de courant doit être un connecteur femelle de type IEC 320, feuille C13.
- Raccordez le ou les cordons d'alimentation dans un connecteur correctement mis en terre avant la mise sous tension.



#### ATTENTION

Conditions de fonctionnement requises pour l'appliance :

- Température : 10 à 35° C.
- Humidité, non-condensation : 8 à 90 %.



#### ATTENTION

PRODUIT LASER DE CLASSE 1  
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1

### ELIMINATION DES BATTERIES DE SECOURS, SI APPLICABLE



#### AVERTISSEMENT

L'endommagement d'une quelconque façon de la batterie de secours peut libérer des produits chimiques toxiques.  
Le matériel dans le bloc-piles inclut des métaux lourds qui peuvent contaminer l'environnement. Les réglementations nationales, régionales et locales interdisent l'élimination des batteries rechargeables dans les décharges publiques. Veillez à recycler les anciens blocs-piles correctement. Respectez l'ensemble des lois et réglementations applicables en matière d'élimination des batteries et de manipulation des matériels dangereux dans le pays ou dans l'autre juridiction où vous utilisez la batterie de secours.



#### AVERTISSEMENT

Il existe un risque d'explosion en cas d'installation dans le mauvais sens de la batterie ou de remplacement de celle-ci par une autre d'un type incorrect.

Remplacez-la uniquement par une batterie du même type ou d'un type équivalent recommandé par le fabricant.  
Mettez les batteries usagées au rebut conformément aux instructions.

### 3. Directives de sécurité électrique et générale (suite)



#### AVERTISSEMENT

Coupez l'alimentation au niveau du disjoncteur avant d'accéder à un composant. La coupure de l'alimentation ne réduit pas le risque de choc électrique au niveau de la borne.



#### ATTENTION

- Pour empêcher l'unité de surchauffer, n'installez jamais l'apppliance dans une zone fermée qui n'est pas correctement aérée ou refroidie. Pour assurer une bonne ventilation, libérez l'avant et les côtés de l'apppliance et éloignez-les des autres équipements.
- Tenez compte des emplacements des commutateurs sur le châssis et dans la pièce, afin de pouvoir couper le courant en cas d'accident.
- Prenez des mesures de précaution supplémentaires lorsque vous manipulez des composants sous haute-tension. Ne travaillez pas seul.
- Veillez à couper l'alimentation avant de retirer ou d'installer les composants système principaux. Mettez le système hors tension avant de couper le courant.
- Utilisez une seule main lorsque vous travaillez sur des équipements électriques sous tension afin d'éviter tout choc électrique.
- Utilisez des tapis en caoutchouc spécialement conçus comme isolants électriques lorsque vous travaillez avec des systèmes informatiques.
- La prise ou le cordon d'alimentation doit inclure une prise de terre et être branché(e) sur une prise électrique reliée à la terre.



#### ATTENTION

Des décharges d'électricité statique peuvent endommager les composants électroniques. Afin d'éviter tout endommagement de votre carte système, veillez à la manipuler avec précaution. Les mesures suivantes peuvent empêcher l'endommagement des composants critiques.

- Utilisez un bracelet de terre conçu pour empêcher les décharges électrostatiques.
- Conservez tous les composants et toutes les cartes de circuit imprimé dans leur sachet antistatique jusqu'à au moment de les utiliser.
- Touchez un objet métallique relié à la terre avant de sortir la carte de sa pochette antistatique.
- Ne laissez pas les composants ou cartes de circuit imprimé entrer en contact avec votre équipement, qui est susceptible de conserver une charge même si vous portez un bracelet.
- Manipulez la carte uniquement par les bords ; ne touchez pas les composants, puces du périphérique, modules de mémoire ou contacts.
- Lors de la manipulation des puces ou modules, évitez de toucher les broches.
- Remplacez la carte-mère et les périphériques dans leur sachet antistatique lorsqu'ils ne sont pas utilisés.
- A des fins de mise à la terre, vérifiez que le châssis de votre ordinateur fournit une excellente conductivité entre l'alimentation, le boîtier, le système de montage et la carte-mère.

## 4. Préparation du site

### Précautions à respecter au niveau de l'emplacement d'installation, du rack et de l'apppliance

- **Température ambiante élevée** - En cas d'installation dans un rack fermé ou à unités multiples, la température ambiante de l'environnement rack peut dépasser celle de la pièce. Si c'est le cas, des instructions d'installation de l'équipement dans un environnement compatible à température ambiante maximum (Tma) sont spécifiées par le fabricant.

Veillez à toujours maintenir fermés la porte avant du rack ainsi que tous les panneaux et composants des appliances lorsque vous ne procédez à aucune opération de maintien du niveau de refroidissement approprié.

- **Débit d'air réduit** - L'installation de l'équipement dans un rack ne doit pas compromettre le débit d'air requis pour le bon fonctionnement de l'équipement. Laissez suffisamment de place autour du rack (environ 25 pouces (63,5 cm) à l'avant et 30 pouces (76,2 cm) à l'arrière) pour permettre l'accès aux composants de l'apppliance et garantir un débit d'air suffisant.
- **Charge mécanique** - Le montage de l'équipement dans le rack doit empêcher toute situation dangereuse liée à une charge mécanique irrégulière.

**TOUS LES RACKS DOIVENT ETRE MONTES SOLIDEMENT.** Assurez-vous que tous les crics de niveau ou stabilisateurs sont correctement rattachés au rack. En cas d'installation de plusieurs appliances dans un rack, vérifiez que la charge globale de chaque circuit de dérivation ne dépasse pas la capacité nominale.

Ne faites pas glisser plusieurs appliances hors du rack à la fois. L'extension de plusieurs appliances à la fois peut provoquer une instabilité du rack. Installez votre appliance dans la partie inférieure du rack en raison de son poids et afin de faciliter l'accès à ses composants.

- **Surcharge du circuit** - Tenez compte de la connexion de l'équipement au circuit d'alimentation et de l'effet que la surcharge des circuits peut avoir sur la protection contre les surtensions et sur le câblage d'alimentation. Un examen approprié des valeurs des plaques signalétiques de l'équipement doit être réalisé à cet effet.
- **Mise à la terre fiable** - Une mise à la terre fiable de l'équipement monté en rack doit être maintenue. Une attention particulière doit être apportée aux connexions d'alimentation autres que les connexions directes vers le circuit de dérivation (par exemple, l'utilisation de rallonges électriques).

Installez à proximité des prises secteur appropriées et des concentrateurs Ethernet ou prises individuelles. Veillez à installer un disjoncteur CA pour l'ensemble du rack de montage. Le disjoncteur doit être clairement signalé. Mettez en terre le rack de montage de façon appropriée afin d'éviter tout choc électrique.

## 5. Désemballage des fixations d'installation du rack à 4 montants

Vérifiez que le kit inclut l'une des fixations d'installation ci-dessous.

### Fixation d'installation A - Fixations de rails standard avec matériel de montage

- Deux cordons d'alimentation\*
- Un jeu de matériel de montage de rack à 4 montants\*\*




(Huit) Vis à tête plate  
M5 x 12 Phillips



(Huit) Rondelles  
en cône M5 x 12



(Dix) Ecrus  
cage M5



(Deux) Vis à tête cylindrique  
10-32 x 3/4" Phillips (pour sécuriser  
l'apppliance dans le rack)

- Une paire de fixations de rack de rail avec châssis glissant à 4 montants qui s'attachent directement au rack

**REMARQUE :** Utilisez le matériel fourni avec votre rack s'il diffère de celui fourni dans ce kit.

**REMARQUE :** Seuls deux cordons d'alimentation seront inclus dans votre kit, y compris si vous recevez plusieurs kits de rail.


**\*\* REMARQUE :** Il est possible qu'une partie du matériel de montage supplémentaire inclus avec ce kit de fixations d'installation ne soit pas utilisé.

#### Fixation de rail de rack, vue intérieure



Fixation de rail de rack avant réglable  
(s'attache à l'avant du rack)


Fixation de rail de rack arrière réglable  
(s'attache à l'arrière du rack)



#### Fixation de rail de rack, vue extérieure

### Fixation d'installation B - Rails de montage rapide (à utiliser uniquement dans des racks à 4 montants avec trous carrés)


- Deux cordons d'alimentation\*
- Deux vis à tête cylindrique 10-32 x 3/4" Phillips\*\*



(Deux) Vis à tête cylindrique 10-32 x 3/4"  
Phillips (pour sécuriser l'apppliance dans le rack)

- Une paire de fixations de rail de rack de montage rapide (ne requiert aucun matériel ni outil de montage supplémentaire)

#### Fixation de rail de rack de montage rapide, vue intérieure



Fixation de rail de rack de montage rapide avant réglable  
(s'attache à l'avant du rack)

Fixation de rail de rack de montage rapide arrière  
réglable (s'attache à l'arrière du rack)



#### Fixation de rail de rack de montage rapide, vue extérieure


## 6A. Installation d'un rack à 4 montants avec des rails standard

Localisez le matériel de montage et les fixations de rail de rack ci-dessous.

### Etape 1

Localisez les deux fixations de rail de rack standard réglables.


- Insérez les languettes dans la partie avant de la fixation du rail de rack de montage réglable en les faisant passer dans les ouvertures des parties arrière des fixations.
- Vérifiez que les fixations de rail de rack réglables sont reliées correctement, puis faites glisser la partie avant vers l'avant et la partie arrière vers l'arrière afin d'empêcher qu'elles ne se séparent. Ces assemblages s'ajustent en fonction des différentes profondeurs de rack.

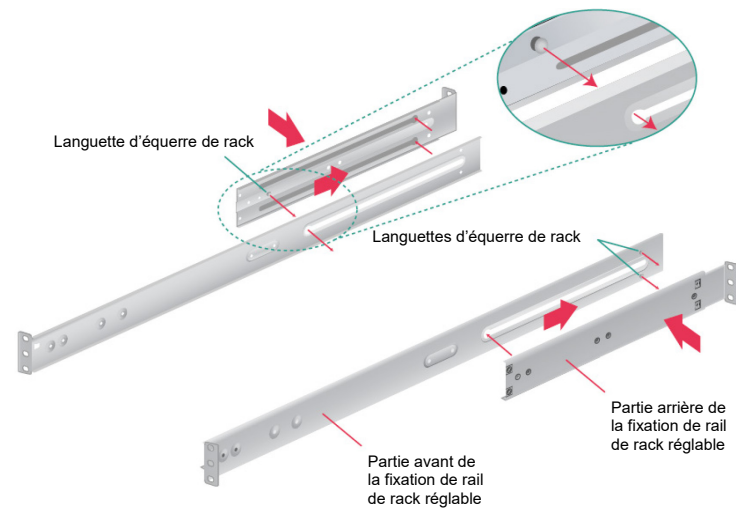

**REMARQUE :** Les procédures d'installation des sections 6A et 6B, Rack à 4 montants, ci-après et à la page 9 s'appliquent aux rails et matériel fournis dans votre kit. Si vous utilisez des rails d'un type différent, ou si un rack requiert un autre matériel, reportez-vous aux instructions fournies avec le kit de votre rail ou de votre rack.

### Etape 2

- Insérez un écrou cage dans chaque trou carré du rack que vous utiliserez en procédant comme suit (droit à l'avant et deux à l'arrière) jusqu'à ce que vous entendiez un clic.
- Reliez les fixations de rack/rail au rack à l'aide des deux rondelles en cône pour vis à tête plate M5 x 12 à l'avant et à l'arrière. Le côté convexe des rondelles en cône doit aller face au rack.
- Assurez-vous que les fixations de rack/rail et que les vis sont alignées dans le rack à l'avant et à l'arrière, et qu'elles sont à niveau sur les côtés gauche et droit et alignées correctement pour l'installation de l'appliance.

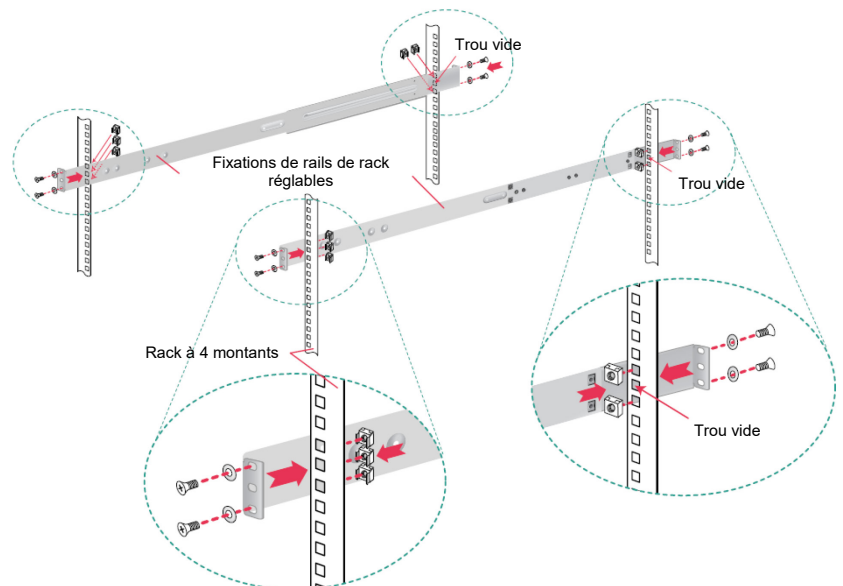




## 6B. Installation d'un rack à 4 montants avec des rails de montage rapide (rack à trous carrés uniquement)

Localisez les fixations du rail de rack de montage rapide ci-dessous.

### Etape 1

Localisez les deux fixations de rail de rack de montage rapide réglables.

- Insérez les languettes dans la partie avant de la fixation du rail de rack réglable en les faisant passer dans les ouvertures des parties arrière sections des composants.
- Vérifiez que les fixations de rail de rack réglables sont reliées correctement, puis faites glisser la partie avant vers l'avant et la partie arrière vers l'arrière afin d'empêcher qu'elles ne se séparent. Ces assemblages s'ajustent en fonction des différentes profondeurs de rack.

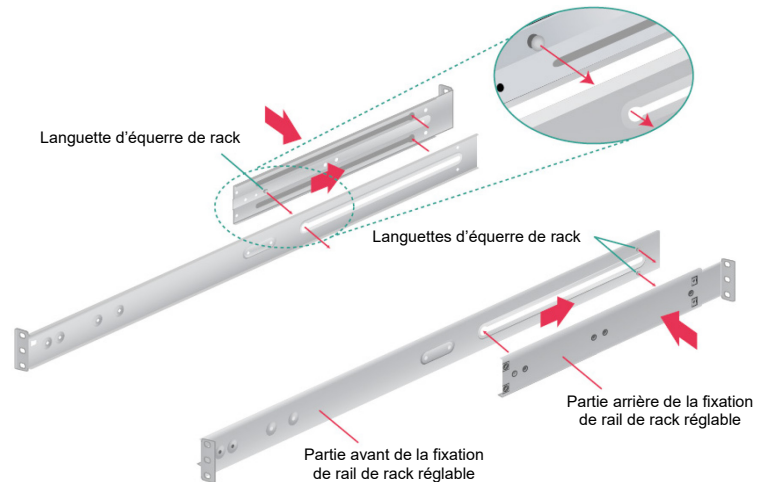

### Etape 2


Installation d'un rail de montage rapide dans le rack à trous carrés :

- Insérez les languettes du rail de montage rapide sur l'avant de la fixation du rail de rack via l'ensemble sélectionné de trous carrés dans le rack.

**REMARQUE :** Il existe un trou taraudé entre les deux languettes de montage rapide de la fixation du rail. Ce trou sert à sécuriser l'appliance dans le rack (voir plus loin dans ce manuel).

- Poussez les languettes dans les trous du rack jusqu'à ce que vous entendiez le clic provoqué par le mécanisme de verrouillage dans la fixation du rail. Le mécanisme de verrouillage sécurise les rails le long du rack.
- Faites glisser la fixation du rail vers l'arrière du rack.
- A l'arrière, insérez les languettes du rail de montage rapide au niveau des trois carrés de l'installation avant.
- Poussez les languettes dans les trois jusqu'à ce que vous entendiez le clic provoqué par le mécanisme de verrouillage arrière.


- Répétez ces étapes pour l'autre côté du rack.\*

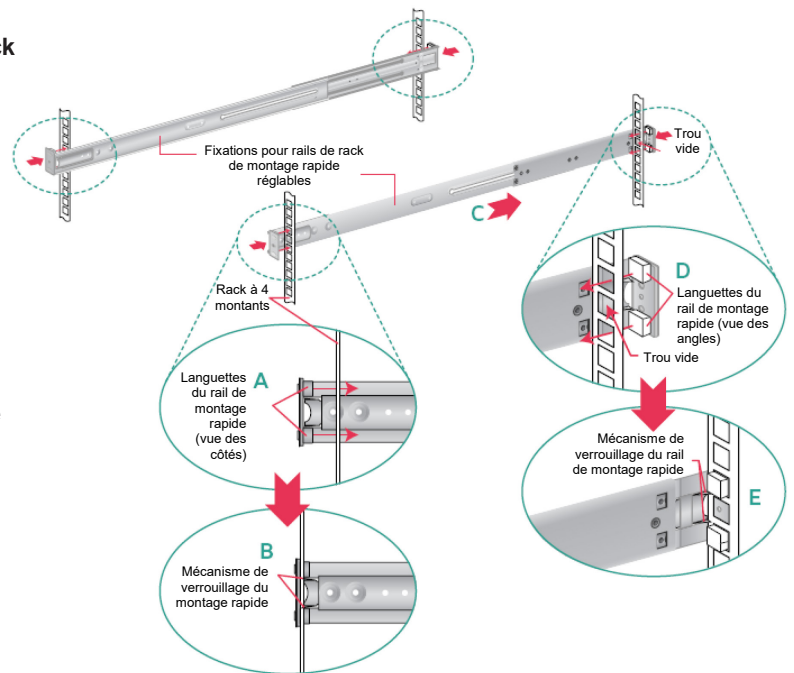

\* **REMARQUE :** Assurez-vous que les fixations de rail de montage rapide sont alignées dans le rack à l'avant et à l'arrière, et qu'elles sont à niveau sur les côtés gauche et droit et alignées correctement pour l'installation de l'appliance.

## 7. Installation de l'apppliance dans le rack à 4 montants

- Aligned les rails du châssis fixe intérieur dans l'apppliance avec les fixations du rail de rack du châssis fixe préalablement installé dans le rack.
- Faites glisser l'apppliance avec précaution dans les rails du rack jusqu'à entendre un clic indiquant que les languettes de verrouillage sont bloquées dans les rails du châssis.
- Enfoncez l'apppliance le plus possible dans le rack.
- Sécurisez l'unité dans le rack en insérant et en serrant les deux vis à tête cylindrique 10-32 x 3/4" Phillips\*, une de chaque côté.

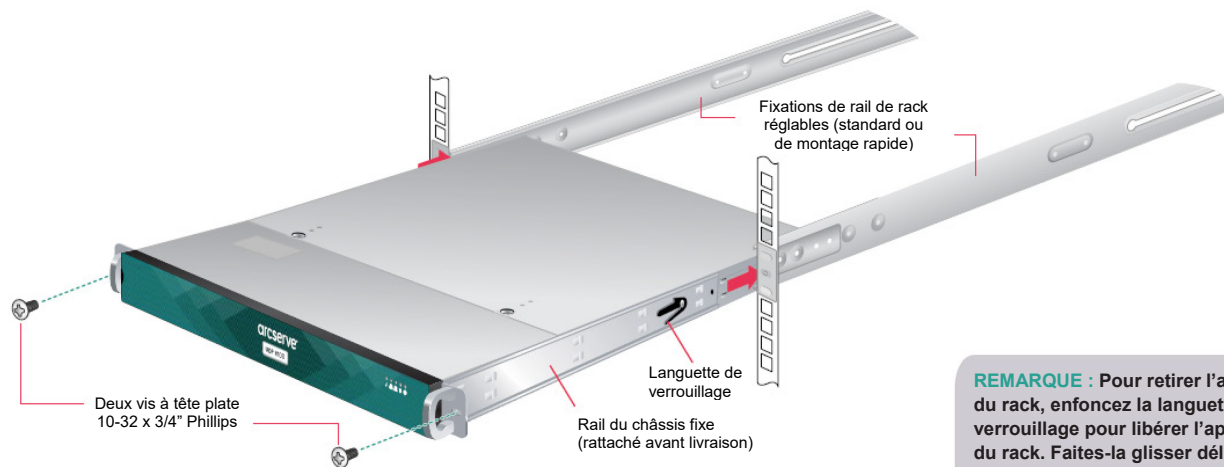

**REMARQUE :** Pour retirer l'apppliance du rack, enfoncez la languette de verrouillage pour libérer l'apppliance du rack. Faites-la glisser délicatement en la tenant à tout moment par les deux côtés.

## 8. Déballage du matériel d'installation d'un rack à 2 montants

Vérifiez que le kit inclut le matériel d'installation ci-dessous.

### Matériel d'installation


- Deux cordons d'alimentation\*
- Un jeu de matériel de montage en rack à 2 montants\*\*



(Huit) Vis à tête plate  
M5 x 12 Phillips




(Vingt-deux) Vis à tête bombée  
M4 x 4 Phillips



(Deux) Vis à tête cylindrique  
10-32 x 3/4" Phillips  
(pour sécuriser l'appareil dans le rack)

- Deux paires d'équerres de montage en rack à 2 montants

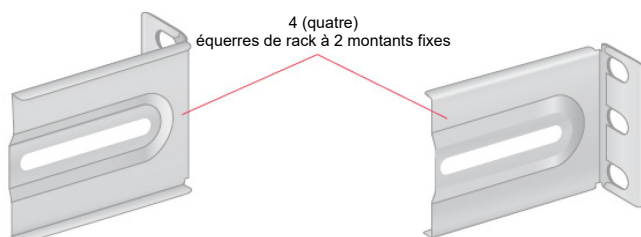


4 (quatre)  
équerres de rack à 2 montants fixes

Vue avant intérieure

Vue avant extérieure

- Une paire d'équerres de montage de rack à 2 montants avec trous taraudés

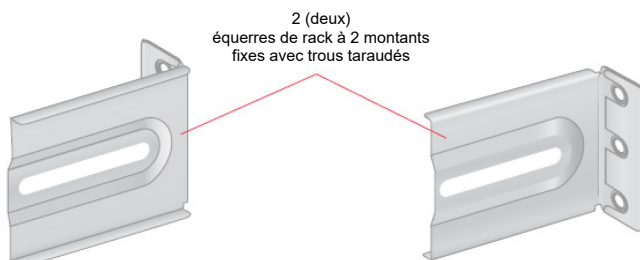

2 (deux)  
équerres de rack à 2 montants  
fixes avec trous taraudés

Vue avant intérieure

Vue avant extérieure

- Une paire de fixations de rack à 2 montants qui s'attachent directement au rack

#### Fixation de rail de rack à 2 montants, vue intérieure



#### Fixation de rail de rack à 2 montants, vue extérieure

**REMARQUE :** Utilisez le matériel fourni avec votre rack s'il diffère de celui fourni dans ce kit.

\* **REMARQUE :** Seuls deux cordons d'alimentation seront inclus dans votre kit, y compris si vous recevez plusieurs kits de rail.

\*\* **REMARQUE :** Il est possible qu'une partie du matériel de montage supplémentaire inclus avec ce kit de fixations d'installation ne soit pas utilisé.


## 9. Installation d'un rack à 2 montants

### Déballez l'apppliance et localisez le matériel de montage

#### Etape 1

Localisez les deux équerres de rack longues et les six équerres de rack courtes fournies avec votre kit.

- Attachez solidement l'ensemble d'équerres courtes avec les trous à écrou taraudés à l'équerre longue située dans la partie avant. Utilisez deux vis à tête bombée M4 pour chaque équerre.
- Rattachez légèrement un ensemble des autres équerres courtes à l'équerre fixe longue en procédant comme indiqué à l'aide d'une vis à tête bombée M4 sur chaque équerre. Les trois trous sur le rabat font face à l'arrière en vue de leur rattachement ultérieur au rack à 2 montants.
- Rattachez légèrement l'autre ensemble d'équerres courtes à l'équerre fixe longue en procédant comme indiqué à l'aide d'une vis à tête bombée M4 sur chaque équerre. Les trois trous sur le rabat font face à l'avant en vue de leur rattachement ultérieur au rack à 2 montants.

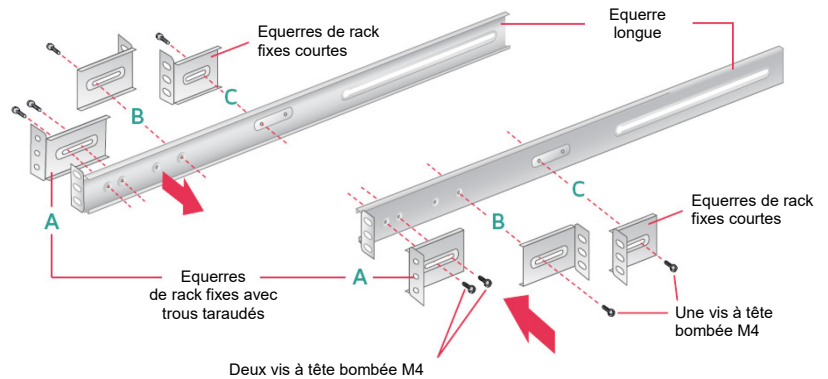


**REMARQUE :** Les procédures d'installation de la section 9 Rack à 2 montants ci-après et à la page 9 s'appliquent aux rails et matériel fournis dans votre kit. Si vous utilisez des rails d'un type différent, ou si un rack requiert un autre matériel, reportez-vous aux instructions fournies avec le kit de votre rail ou de votre rack.

#### Etape 2

Rattachez les équerres assemblées au rack à 2 montants.


- Insérez deux vis à tête plate M5 x 12 le long des équerres courtes au rack à 2 montants (à l'avant et à l'arrière du rack comme indiqué dans l'illustration à côté) et serrez-les. Assurez-vous que les équerres sont alignées et de niveau, non seulement sur l'avant et l'arrière mais aussi sur les côtés gauche et droit.
- Serrez chacune des vis uniques sur les équerres fixes courtes (situées sur chaque côté du rack) afin de sécuriser les équerres dans le rack et de garantir la stabilité de l'apppliance.

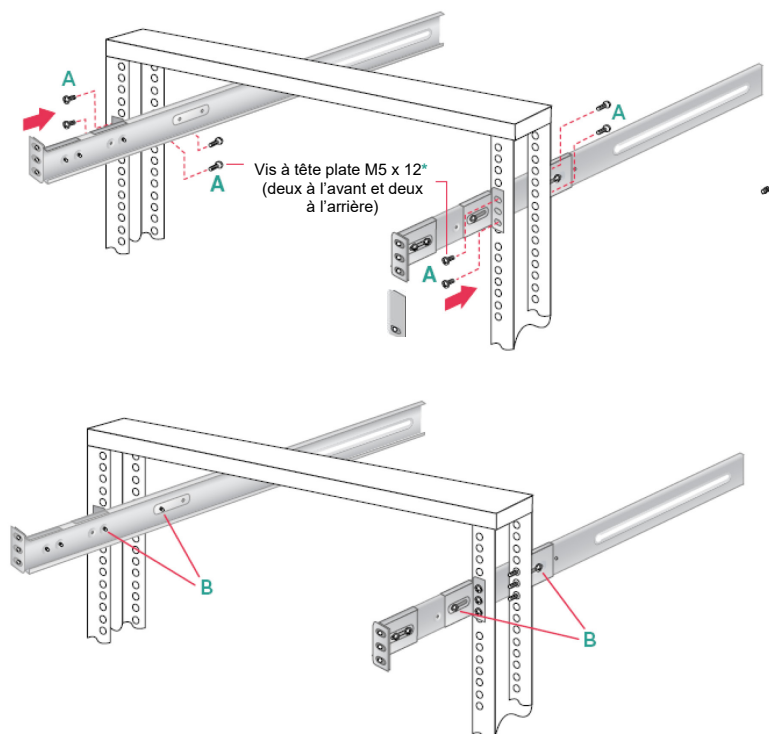

**REMARQUE :** Une fois que les rails assemblés sont rattachés au rack, serrez solidement les vis uniques aux étapes B et C.

## 10. Installation de l'apppliance dans le rack à 2 montants

- Aligned les rails du châssis fixe intérieur dans l'apppliance avec les fixations du rail de rack du châssis fixe préalablement installé dans le rack.
- Faites glisser l'apppliance avec précaution dans les rails du rack jusqu'à entendre un clic indiquant que les languettes de verrouillage sont bloquées dans les rails du châssis.
- Enfoncez l'apppliance le plus possible dans le rack.
- Sécurisez l'unité dans le rack en insérant et en serrant les deux vis à tête cylindrique 10-32 x 3/4" Phillips, une de chaque côté.

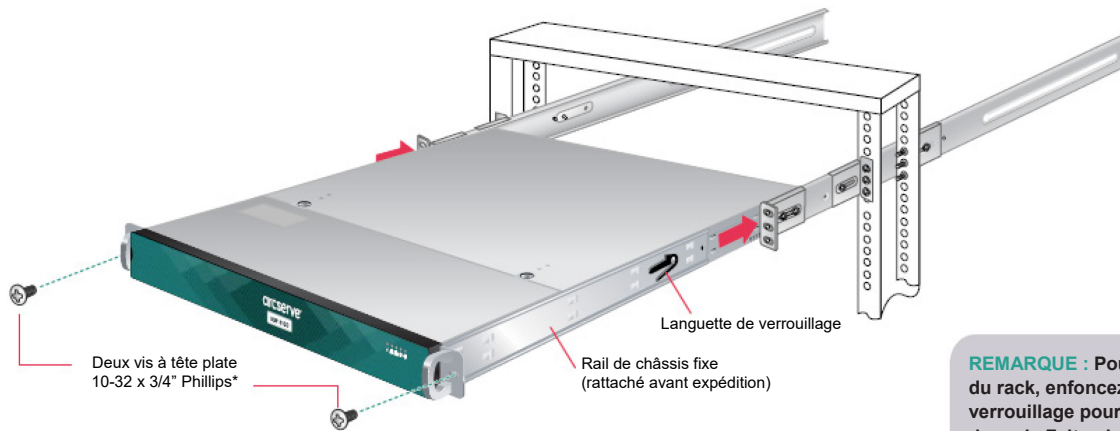


**REMARQUE :** Pour retirer l'apppliance du rack, enfoncez la languette de verrouillage pour libérer l'apppliance du rack. Faites-la glisser délicatement en la tenant à tout moment par les deux côtés.



**ATTENTION**

Le rail coulissant ou l'équipement monté ne doit pas être utilisé comme étagère ou espace de travail.


## 11. Connexions du panneau arrière

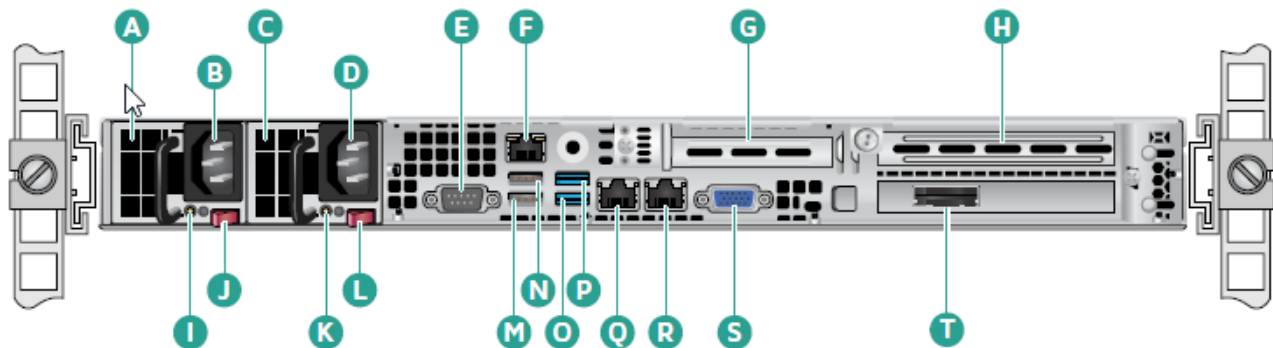

<b>A</b>	Module d'alimentation 1
<b>B</b>	Entrée de courant CA 1
<b>C</b>	Alimentation 2
<b>S</b>	Entrée de courant CA 2
<b>E</b>	Port COM
<b>F</b>	Port IPMI (de gestion à distance)
<b>G</b>	Logement pour extension PCI profil bas
<b>H</b>	Logement pour extension PCI
<b>I</b>	Voyant d'alimentation correcte 1
<b>J</b>	Verrou d'alimentation 1

<b>K</b>	Voyant d'alimentation correcte 2
<b>L</b>	Verrou d'alimentation 2
<b>M</b>	USB 2.0 port 1 (noir)
<b>N</b>	USB 2.0 port 2 (noir)
<b>O</b>	USB 3.0 port 3 (bleu)
<b>P</b>	USB 3.0 port 4 (bleu)
<b>Q</b>	Port d'E/S de données réseau n° 1 (Eth0 pour réseau 1)
<b>R</b>	Port d'E/S de données réseau n° 2 (Eth1 pour réseau 2)
<b>S</b>	Port VGA
<b>T</b>	Port d'unité de stockage externe (port SAS pour un lecteur de bandes)

## 11. Connexions du panneau arrière (suite)

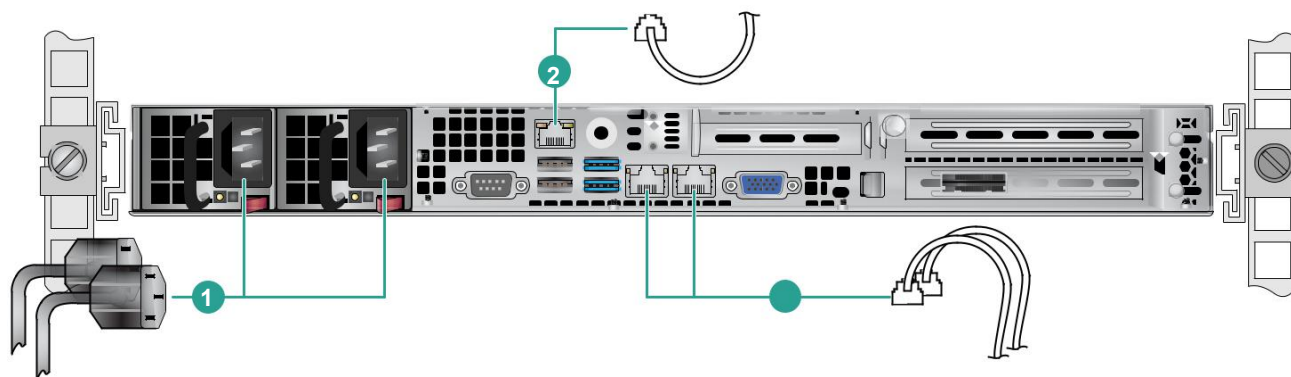

**Étape 1** Connectez le cordon d'alimentation.

**Étape 2** Connectez les câbles Ethernet.

Passez à la **section 12 Fonctionnement du panneau avant**, page 16.

### Voyant indiquant l'état d'alimentation

Chaque module d'alimentation inclut un voyant d'alimentation bicolore LED indiquant l'état d'alimentation. Le fonctionnement du voyant est défini dans le tableau ci-dessous.



### ATTENTION


L'alimentation est échangeable à chaud uniquement si vous disposez d'un serveur équipé d'unités d'alimentation redondantes. Si vous disposez d'une seule prise, avant de la retirer ou de la remplacer, vous devez mettre le serveur hors tension, éteindre tous les périphériques connectés au serveur, éteindre le serveur en appuyant sur le bouton d'alimentation, et débrancher le câble d'alimentation CA du serveur ou de la prise murale.

**REMARQUE :** Le serveur offre une fonctionnalité d'échange à chaud redondant. Les connexions aux prises secteur CA doivent être réalisées dans le respect des réglementations locales et en cohérence avec la distribution de l'alimentation cliente avec ou sans sources redondantes.

Condition de l'alimentation	Etat du voyant
Sortie ACTIVEE et OK	VERT
Aucun courant CA vers les deux prises	DESACTIVE
Courant CA présent/5VSB activé uniquement (PS désactivé)	ORANGE
Cordon CA débranché ou alimentation CA perdue ; doté d'une deuxième alimentation en parallèle et continue à utiliser la puissance d'entrée CA	DESACTIVE
Evénements d'avertissement d'alimentation où l'alimentation continue de fonctionner ; température élevée, puissance élevée, courant élevé, ventilation faible	ORANGE clignotant 1Hz
Evénements critiques d'alimentation entraînant une coupure de courant, une panne, une suralimentation, une sous-alimentation, une panne du ventilateur	ORANGE


En mode de fonctionnement normal, le voyant d'alimentation correcte du module d'alimentation 1 et du module d'alimentation 2 devient VERT FONCE. Si le courant est coupé, les deux voyants se mettent à clignoter en vert.

## 12. Fonctionnement du panneau avant

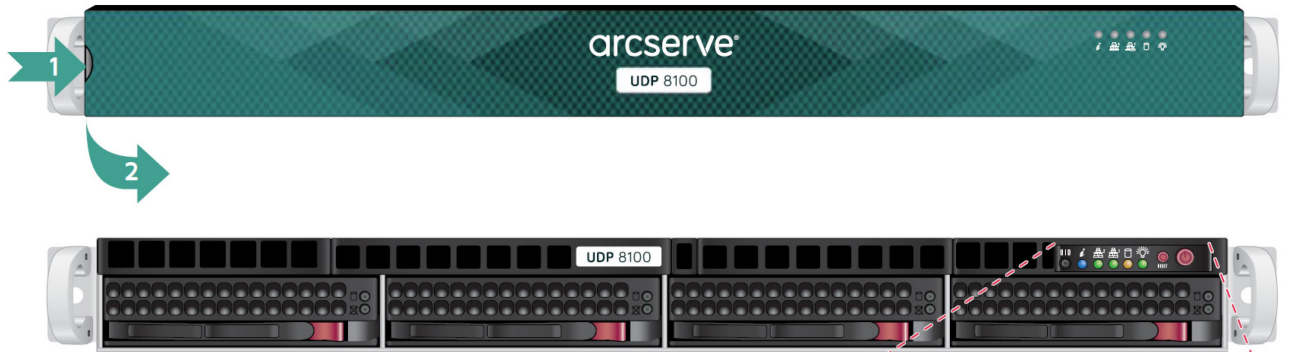

### Démarrage de l'apppliance

- Otez le lunette avant (si une lunette est installée sur l'apppliance) en appuyant sur le côté gauche de la lunette pour la détacher de l'apppliance.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation situé le plus à droite sur le panneau avant de l'apppliance.
- Une fois le système mis sous tension, remplacez la lunette.

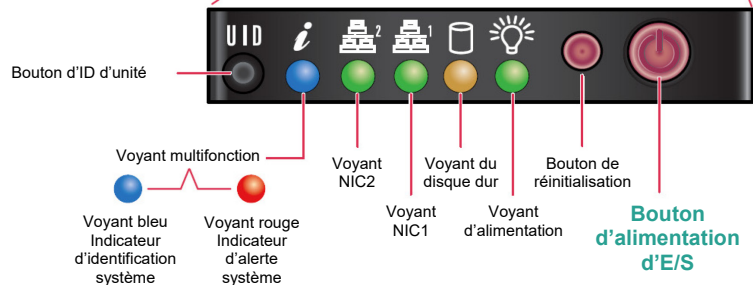

## 13. Exécution de l'assistant de l'apppliance Arcserve UDP

1. Lorsque l'apppliance est mise en route pour la première fois, l'assistant de l'apppliance Arcserve UDP démarre. Faites défiler les pages de l'assistant. Pour plus d'informations sur l'assistant, consultez le Manuel de l'utilisateur de l'apppliance Arcserve UDP ([arcserve.com/udp-appliance-userguide](http://arcserve.com/udp-appliance-userguide)) ou regardez la vidéo à l'adresse [arcserve.com/udp-appliance-wizard-video](http://arcserve.com/udp-appliance-wizard-video).

### L'assistant vous permet de :

- définir le nom d'hôte de l'apppliance.
- spécifier les connexions du réseau local pour l'apppliance.
- configurer des paramètres d'alerte et de messagerie.
- créer des plans de protection. *Un plan de protection vous permet de définir les nœuds sources, la destination des sauvegardes et de configurer une sauvegarde planifiée.*

A la fin de l'assistant, Arcserve UDP lance la console UDP et affiche le **tableau de bord**.



## 14. Accès à Arcserve UDP

- Le logiciel Arcserve UDP est une solution complète qui a pour fonction de protéger les environnements informatiques complexes. Cette solution de déduplication globale basée sur la source protège vos données résidant sur divers types de nœuds, comme Windows, Linux et des machines virtuelles sur des serveurs VMware ESX ou Microsoft Hyper-V. Vous pouvez sauvegarder des données sur un ordinateur local ou sur un serveur de points de récupération. Un serveur de points de récupération est un serveur central sur lequel les sauvegardes de plusieurs sources sont stockées et peuvent être dédupliquées de façon globale. Pour plus d'informations sur Arcserve UDP, reportez-vous au centre de connaissances à l'adresse : [arcserve.com/udp-knowledge-center](https://arcserve.com/udp-knowledge-center).

### Arcserve UDP fournit les fonctionnalités suivantes :

- Sauvegarde des données vers des référentiels de données de déduplication ou non, sur des serveurs de points de récupération
- Sauvegarde de points de récupération sur bande
- Création de machines virtuelles de secours à partir des données de sauvegarde
- Réplique des données de sauvegarde vers des serveurs de points de récupération (qui peuvent être distants)
- Restauration des données de sauvegarde et réalisation d'une récupération à chaud
- Copie des fichiers sources sélectionnés dans un emplacement de sauvegarde secondaire
- Configuration et gestion d'Arcserve High Availability (HA) pour des serveurs critiques dans votre environnement

## 15. Assistance technique

Si vous rencontrez des problèmes avec votre appliance, visitez notre site de support Arcserve pour parcourir notre Base de connaissances à la recherche de solutions aux problèmes courants ou pour obtenir une assistance immédiate à travers Live Support (le numéro de série se trouve à l'arrière de l'appliance) à l'adresse [arcserve.com/support](https://arcserve.com/support).

## 16. Garantie

Chaque appliance Arcserve UDP 8000 est couverte par une garantie matérielle de 3 ans. Pour plus d'informations sur cette garantie, visitez le site [arcserve.com/udp-appliance-warranty](https://arcserve.com/udp-appliance-warranty).

Pour plus d'informations sur Arcserve, rendez-vous sur le site [arcserve.com](http://arcserve.com) ou composez le +1.844.639.6792

Copyright © 2016 Arcserve (USA), LLC et ses filiales. Tous droits réservés. Tous les noms et marques déposées, dénominations commerciales, ainsi que tous les logos référencés dans le présent document demeurent la propriété de leurs détenteurs respectifs. Ce document est affiché à titre informatif uniquement. Arcserve décline toute responsabilité quant à l'exactitude ou à l'exhaustivité des informations. Dans les limites permises par la loi en vigueur, Arcserve fournit cet document "en l'état", sans aucune garantie d'aucune sorte, y compris, de manière non limitative, toute garantie implicite de qualité marchande, d'adéquation à un usage particulier et d'absence d'infraction. En aucun cas, Arcserve ne pourra être tenu pour responsable en cas de perte ou de dommage, direct ou indirect, subi par l'utilisateur final ou par un tiers, et résultant de l'utilisation de ce document, notamment toute perte de profits ou d'investissements, interruption d'activité, perte de données ou de clients, et ce même dans l'hypothèse où Arcserve aurait été expressément informé de la possibilité de tels dommages ou pertes.



P/N: 509-0301-00



REV: 0A