

> Arcserve **UDP** 8100 e **UDP** 8200
Guida all'installazione hardware
del dispositivo



Tabella dei contenuti

Sezione 1	Avvisi e suggerimenti per la sicurezza	3
Sezione 2	Classificazioni.....	3
Sezione 3	Linee guida per la sicurezza elettrica e generali	4
Sezione 4	Preparazione del sito.....	6
Sezione 5	Disimballaggio dei componenti di installazione su rack a 4 montanti.....	7
Sezione 6A	Installazione di rack a 4 montanti con guide standard.....	8
Sezione 6B	Installazione di rack a 4 montanti con binari di montaggio rapido (solo binari con fori a sezione quadrata)	9
Sezione 7	Installazione del dispositivo su un rack a 4 montanti.....	10
Sezione 8	Disimballaggio dell'hardware di installazione su rack a 2 montanti.....	11
Sezione 9	Installazione su rack a 2 montanti	12
Sezione 10	Installazione del dispositivo su un rack a 2 montanti.....	13
Sezione 11	Connessioni del pannello posteriore	14
Sezione 12	Operazioni del pannello anteriore.....	16
Sezione 13	Esecuzione della procedura guidata del dispositivo Arcserve UDP	16
Sezione 14	Accesso a Arcserve UDP.....	17
Sezione 15	Supporto di contatto	17
Sezione 16	Informazioni sulla garanzia	17

1. Avvisi e suggerimenti per la sicurezza

Avviso sulle norme FCC

Il dispositivo è conforme alla sezione 15 delle norme FCC statunitensi. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

1. Il dispositivo non può causare interferenze dannose.
2. Il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento non desiderato.

Nessun circuito PCB connesso a circuiti TNV (Telecommunications Network Voltage) dovrà essere installato.
CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Avviso sul marchio CE

Si tratta di un prodotto di Classe A. In un ambiente domestico, il prodotto potrebbe causare interferenze radio. In tal caso, è possibile che l'utente debba intraprendere le azioni necessarie.

Avviso VCCI

Si tratta di un prodotto conforme alla certificazione VCCI di classe A.

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 VCCI-A

Avviso ambientale

Materiale contenente perclorato: è possibile che vengano applicate condizioni speciali di gestione. il sito www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

L'avviso è regolamentato dal California Code of Regulations, Titolo 22, Sezione 4.5, Capitolo 33: Best Management Practices for Perchlorate Materials (Procedure consigliate per la gestione di materiali contenenti perclorato). Il prodotto (o parti di esso) includono una batteria contenente materiale perclorato.

2. Classificazioni

Tensione in ingresso CA:	100 - 240 V ~
Intervallo frequenza di ingresso:	50/60 Hz
Input corrente nominale:	6,1-2,6 A (x2)

3. Linee guida per la sicurezza elettrica e generali

 **ATTENZIONE**

Il presente dispositivo dovrà essere installato soltanto in aree ad accesso ristretto. La configurazione e la manutenzione iniziali dovranno essere eseguite da personale qualificato.

 **ATTENZIONE**

Disattivare l'alimentazione del dispositivo attenendosi alla procedura di disattivazione corrispondente al proprio sistema operativo dal pannello anteriore. Disattivare i cavi di alimentazione CA prima di eseguire qualsiasi operazione.

 **ATTENZIONE**

Per evitare scosse elettriche, controllare i cavi di alimentazione attenendosi alla seguente procedura:

- Il prodotto dovrà essere installato soltanto in un luogo ad accesso limitato.
- Utilizzare la tipologia esatta di cavi di alimentazione richiesti.
- Utilizzare i cavi di alimentazione forniti con le certificazioni di sicurezza.
- I cavi di alimentazione dovranno essere conformi ai requisiti di voltaggio CA della propria area geografica.
- Il voltaggio di corrente della presa dei cavi di alimentazione dovrà corrispondere ad almeno il 125% della corrente elettrica del prodotto.
- La presa dei cavi di alimentazione collegata al connettore CA dell'alimentatore dovrà essere un connettore femmina di tipo IEC 320, foglio C13.
- Connettere i cavi di alimentazione a un socket con messa a terra adeguata prima di riattivare la corrente.

 **ATTENZIONE**

Le condizioni operative richieste per il dispositivo sono le seguenti:

- Temperatura: da 10 a 35°C.
- Umidità, senza condensazione: dall'8 al 90%

 **ATTENZIONE**

PRODOTTO LASER DI CLASSE 1
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1

SMALTIMENTO DELLE UNITÀ DI BACKUP A BATTERIA (BBU), SE APPLICABILE

 **AVVISO**

Se le BBU vengono danneggiate, è possibile che vengano rilasciate sostanze tossiche.

Il materiale delle batteria contiene metallo pesante che può inquinare l'ambiente. Le regolamentazioni nazionali, regionali e locali impediscono lo smaltimento delle batterie ricaricabili in spazi pubblici. Accertarsi di riciclare le batterie già usate in maniera adeguata. Si prega di rispettare la conformità alle leggi e alle regolamentazioni applicabili nell'ambito dello smaltimento di materiale pericoloso.

 **AVVISO**

Esiste il rischio di esplosione in caso di installazione al contrario della batteria o in caso di sostituzione con una tipologia di batteria non corretta.

Effettuare la sostituzione soltanto con una tipologia simile o equivalente consigliata dal produttore. Attenersi alle istruzioni per lo smaltimento delle batterie usate.

3. Linee guida per la sicurezza elettrica e generali (continuazione)



AVVISO

Prima di accedere a qualsiasi componente, disattivare la corrente dell'interruttore automatico. La disattivazione dell'interruttore di alimentazione non riduce il rischio di scossa elettrica dal blocco terminale di alimentazione.



ATTENZIONE

- Per impedire il surriscaldamento dell'unità, non installare mai il dispositivo in un'area chiusa senza i sistemi di ventilazione e raffreddamento adeguati. Per garantire la corretta ventilazione, mantenere i lati anteriore e posteriore del dispositivo liberi da ostruzioni e lontano dallo scarico di qualsiasi attrezzatura.
- Tenere presenti le ubicazioni degli interruttori sul telaio e nella stanza, in modo da poter disattivare la corrente in caso di incidenti.
- Adottare tutte le misure preventive necessarie in caso di interventi da eseguire sui componenti ad alta tensione. Non lavorare mai da soli.
- Prima di rimuovere o installare i componenti principali di sistema, accertarsi di avere disattivato la corrente. Disattivare il sistema prima di disattivare l'alimentatore.
- Utilizzare solo una mano quando si interviene su apparecchiature sotto tensione per evitare scosse elettriche.
- Utilizzare gli appositi guanti in gomma progettati per l'isolamento elettrico durante l'utilizzo di sistemi informatici.
- Il cavo di alimentazione deve essere dotato di spina di terra e collegato a prese con messa a terra.



ATTENZIONE

Le scariche elettrostatiche possono danneggiare i componenti elettronici. Per impedire il danneggiamento della scheda madre, si prega di prestare la massima attenzione. Le seguenti misure preventive possono impedire il danneggiamento da scariche elettrostatiche ai componenti fondamentali.

- Utilizzare un bracciale dotato di messa a terra progettato per evitare la scarica elettrostatica.
- Conservare tutti i componenti e i circuiti stampato (PCB) nei rispettivi sacchetti antistatici finché non sarà possibile utilizzarli.
- Toccare un oggetto metallico dotato di messa a terra prima di estrarre la scheda dal sacchetto antistatico.
- Fare in modo che i componenti o i circuiti PCB non vengano a contatto con gli indumenti, poiché questi potrebbero trattenere la carica malgrado si indossi un bracciale antistatico.
- Maneggiare la scheda madre soltanto ai bordi. Non toccare i componenti, i chip periferici, i moduli di memoria o i contatti dell'apparecchiatura.
- Quando si maneggiano i chip o i moduli, evitare di toccare i relativi perni.
- Inserire nuovamente la scheda madre e le periferiche nei rispettivi sacchetti antistatici se non vengono utilizzate.
- Ai fini della messa a terra, verificare che il telaio del computer disponga di un'eccellente conduttività tra l'alimentazione, il contenitore, i supporti di montaggio e la scheda madre.

4. Preparazione del sito

Misure preventive per la configurazione dell'ubicazione, del rack e del dispositivo

- **Temperatura elevata dell'ambiente operativo** - Se l'installazione avviene in un rack chiuso o in un assemblaggio rack composto da più unità o in un assemblaggio chiuso, la temperatura dell'ambiente operativo del rack potrà essere superiore alla temperatura dell'ambiente. Pertanto, si prega di eseguire l'installazione dell'apparecchiatura in un ambiente compatibile con la temperatura ambiente massima (TMA) specificata dal produttore.
Per mantenere la refrigerazione, lasciare sempre la porta principale del rack, i pannelli e i componenti dei dispositivi chiusi (se non in servizio), al fine di preservare la temperatura adeguata.
- **Flusso di aria ridotto** - L'installazione dell'apparecchiatura in un rack deve essere conforme al flusso di aria richiesto per la protezione dell'apparecchiatura stessa. Per poter accedere ai componenti del dispositivo e consentire il flusso di aria adeguato, lasciare uno spazio di circa 63 cm nella parte anteriore e di circa 76 cm nella parte posteriore del rack.
- **Bilanciamento meccanico** - Il bilanciamento del dispositivo nel rack dovrà essere conforme alle norme di sicurezza vigenti.
TUTTI I RACK DOVRANNO ESSERE MONTATI ATTENDOSI ALLE PROCEDURE DI SICUREZZA. Assicurarsi che tutti i jack di livellamento o gli stabilizzatori siano connessi correttamente al rack. In caso di installazioni multiple in un rack, accertarsi che il bilanciamento complessivo di ogni circuito derivato non superi la capacità consentita.
Non rimuovere più di un dispositivo dal rack alla volta. È possibile che l'estrazione simultanea di più di un dispositivo comporti l'instabilità del rack. Installare il dispositivo nella parte inferiore del rack per accedere più facilmente ai componenti del dispositivo.
- **Sovraccarico del circuito** - Tenere presenti le conseguenze derivanti dalla connessione dell'apparecchiatura al circuito di alimentazione e dal sovraccarico dei circuiti che potrebbero avere un impatto sulla protezione corrente e sul cablaggio di alimentazione. Si prega di fare riferimento alle indicazioni riportate nella targhetta dell'apparecchiatura per la risoluzione di questo problema.
- **Messa a terra appropriata** - È necessario garantire una messa a terra adeguata dell'apparecchiatura montata su rack. Prestare la massima attenzione alla fornitura di connessioni diverse dalle connessioni dirette al circuito derivato (ad esempio, utilizzare prese multiple). Effettuare le installazioni nei pressi di prese di corrente CA, hub Ethernet o jack singoli. Accertarsi di avere installato l'interruttore differenziale CA per l'intero assemblaggio del rack. L'interruttore differenziale deve essere chiaramente visibile. Eseguire la messa a terra adeguata del rack per evitare scosse elettriche.

5. Disimballaggio dei componenti di installazione su rack a 4 montanti

Accertarsi che il kit di spedizione includa uno dei seguenti assemblaggi di installazione


Installazione dell'assemblaggio A - Assemblaggi della guida standard per il montaggio dell'hardware

- Due cavi di alimentazione*
- Un set di hardware di montaggio del rack a 4 montanti**



- Una coppia di assemblaggi della guida per rack a 4 montanti con telaio scorrevole connesso direttamente al rack

Assemblaggio della guida per rack - vista interna

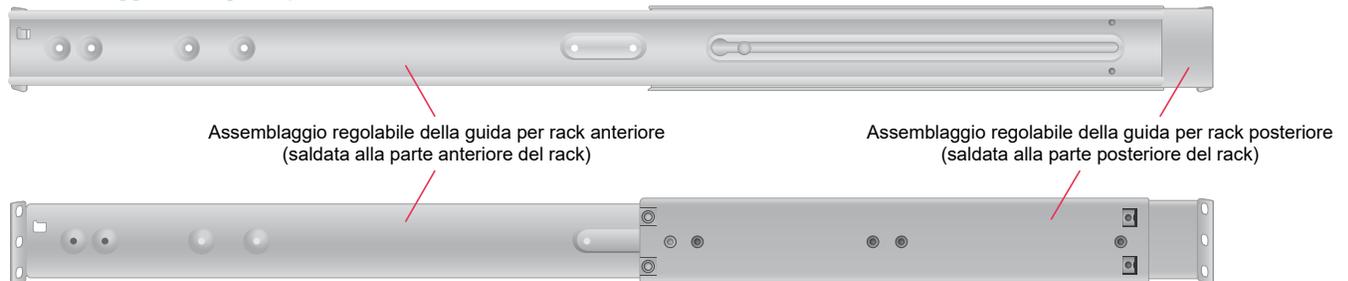

Assemblaggio della guida per rack - vista esterna


Installazione dell'assemblaggio B - Guide di montaggio rapido (per l'utilizzo di rack a 4 montanti soltanto con fori a sezione quadrata)

- Due cavi di alimentazione*
- Due viti a testa tonda appiattita 10-32 x 3/4" Phillips**



- Una coppia di assemblaggi della guida per rack a montaggio rapido regolabili (non sono richiesti hardware o strumenti di montaggio aggiuntivi)

Assemblaggio della guida per rack a montaggio rapido - vista interna

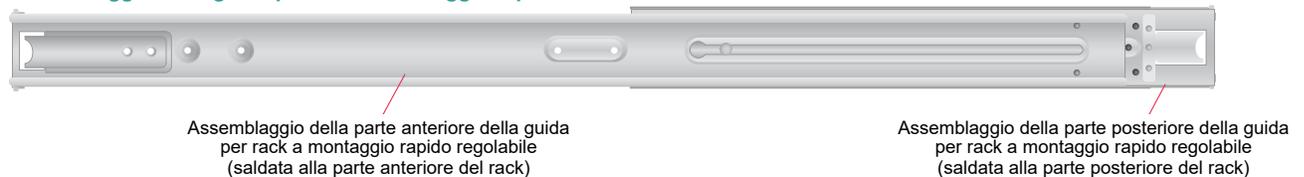

Assemblaggio della guida per rack a montaggio rapido - vista esterna

NOTA: Utilizzare l'hardware fornito con il rack specifico nel caso in cui sia diverso dall'hardware fornito nel presente kit.

* **NOTA:** Anche nel caso in cui si ricevano più kit di guida, il kit di spedizione conterrà soltanto due cavi di alimentazione.

** **NOTA:** È possibile che il kit di assemblaggio dell'installazione contenga hardware di montaggio aggiuntivo che non verrà utilizzato.

NOTA: Le procedura di installazione per le Sezioni 6A e 6B del rack a 4 montanti descritte di seguito e a pagina 9 dovranno essere utilizzate con le guide e con l'hardware fornito nel kit di spedizione. Se vengono usate guide di diverso tipo, o se il rack richiede un hardware diverso, fare riferimento alle istruzioni fornite nel kit di spedizione della guida o del rack.


6A. Installazione di rack a 4 montanti con guide standard

Individuare gli assemblaggi della guida per rack e hardware di montaggio dell'immagine sottostante

Fase 1


Individuare i due assemblaggi standard della guida per rack regolabili.

- Inserire i supporti nella sezione anteriore dell'assemblaggio della guida per rack regolabile tramite le aperture nelle sezioni posteriori degli assemblaggi.
- Verificare che gli assemblaggi della guida per rack regolabili siano collegati correttamente. Fare quindi scivolare la sezione anteriore in avanti e la sezione posteriore indietro, in modo da tenerle separate. Gli assemblaggi variano in base alla profondità dei rack.

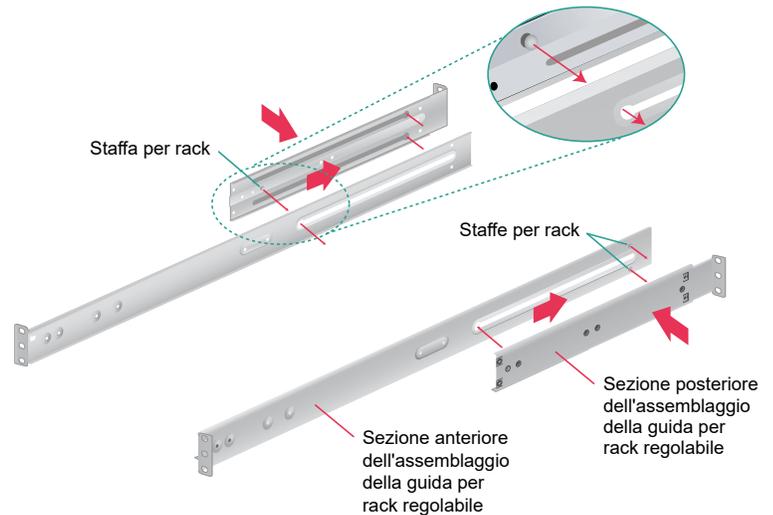

Fase 2

- Inserire un dado gabbia in ciascun foro a sezione quadrata del rack utilizzato come illustrato (tre nella parte anteriore e due nella parte posteriore). Se posizionati correttamente, si udirà un clic.
- Unire l'assemblaggio della guida al rack utilizzando due viti a testa piatta M5 x 12 e due rondelle coniche nella parte anteriore e posteriore. Il lato convesso delle rondelle coniche sarà rivolto verso il rack.
- Accertarsi che gli assemblaggi delle guide per rack siano allineati al rack non solo nella parte anteriore e posteriore, ma anche in altezza sui lati destro e sinistro, in modo da garantire il corretto allineamento per l'installazione del dispositivo.

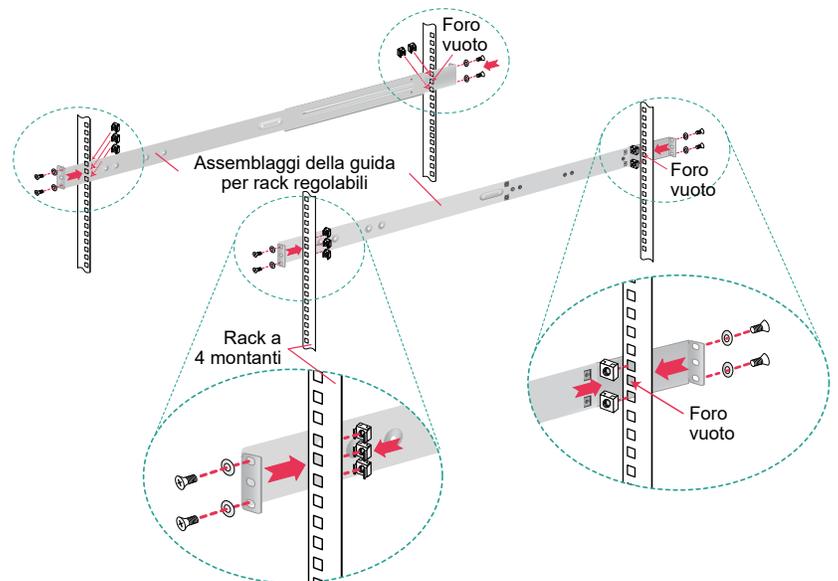


6B. Installazione di un rack a 4 montanti con guide per il montaggio rapido (soltanto per guide con fori a sezione quadrata)

Individuare gli assemblaggi della guida per rack a montaggio rapido dell'immagine sottostante

Fase 1

Individuare i due assemblaggi della guida per rack di montaggio rapido regolabili.

- Inserire i supporti nella sezione anteriore dell'assemblaggio della guida per rack regolabile tramite le aperture nelle sezioni posteriori degli assemblaggi.
- Verificare che gli assemblaggi della guida per rack regolabili siano collegati correttamente. Fare quindi scivolare la sezione anteriore in avanti e la sezione posteriore indietro, in modo da tenerle separate. Gli assemblaggi variano in base alla profondità dei rack.

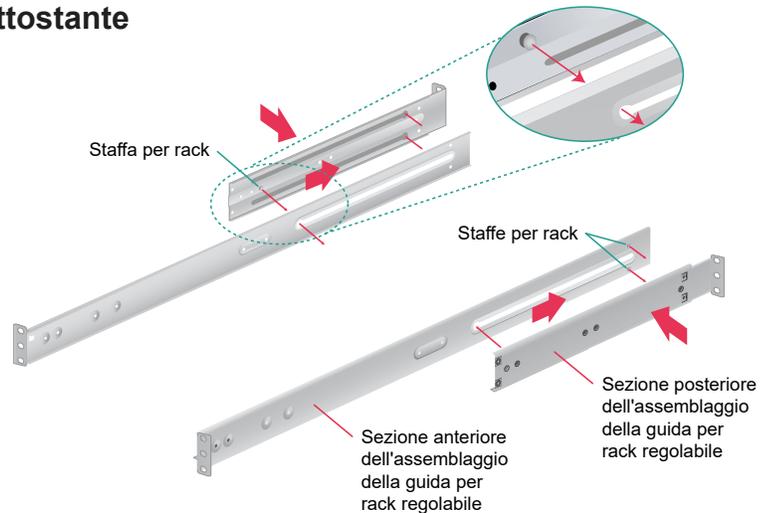

Fase 2

- Installare la guida di montaggio rapido nel rack con fori a sezione quadrata:

A. Inserire le linguette delle guide di montaggio rapido nella parte anteriore dell'assemblaggio della guida per rack tramite l'insieme selezionato di fori a sezione quadrata del rack.

NOTA: L'assemblaggio delle guide presenta un foro filettato tra le due linguette di montaggio rapido. Il foro verrà utilizzato per proteggere il dispositivo nel rack, come riportato successivamente.


B. Spingere le linguette dentro i fori del rack fino a sentire un clic indicante la chiusura del meccanismo di assemblaggio della guida. Il meccanismo di bloccaggio consente di agganciare le guide al rack.

C. Fare scivolare l'assemblaggio della guida fino alla parte posteriore del rack.

D. Inserire le linguette della guida di montaggio rapido nella parte posteriore tramite i fori a sezione quadrata per livellarli con l'installazione della parte anteriore.

E. Spingere le linguette dentro i fori fino a sentire un clic indicante la chiusura del meccanismo.


- Ripetere l'operazione per la parte anteriore del rack.*

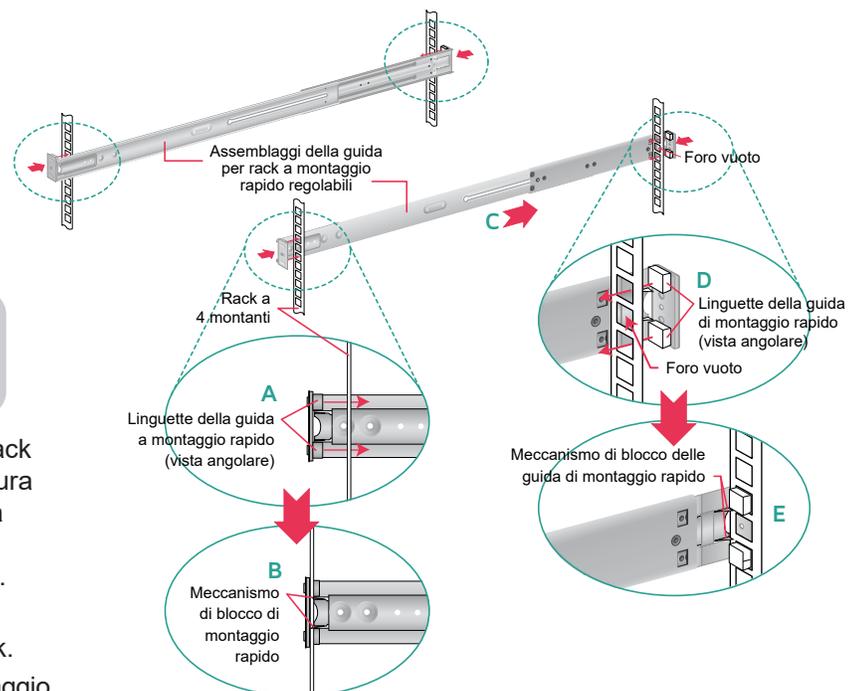

*** NOTA:** Accertarsi che gli assemblaggi delle guide a montaggio rapido siano allineati al rack non solo nella parte anteriore e posteriore, ma anche in altezza sui lati destro e sinistro, in modo da garantire il corretto allineamento per l'installazione del dispositivo.

7. Installazione del dispositivo su un rack a 4 montanti

- Allineare le guide con telaio fisso interno del dispositivo agli assemblaggi della guida per rack con telaio installate precedentemente nel rack.
- Fare scivolare delicatamente il dispositivo nel rack fino a sentire il clic delle linguette sulle guide con telaio fisso.
- Spingere il dispositivo verso il rack.
- Proteggere l'unità nel rack inserendo e avvitando due viti a testa tonda appiattita 10-32 x 3/4" Phillips, una per ogni lato.

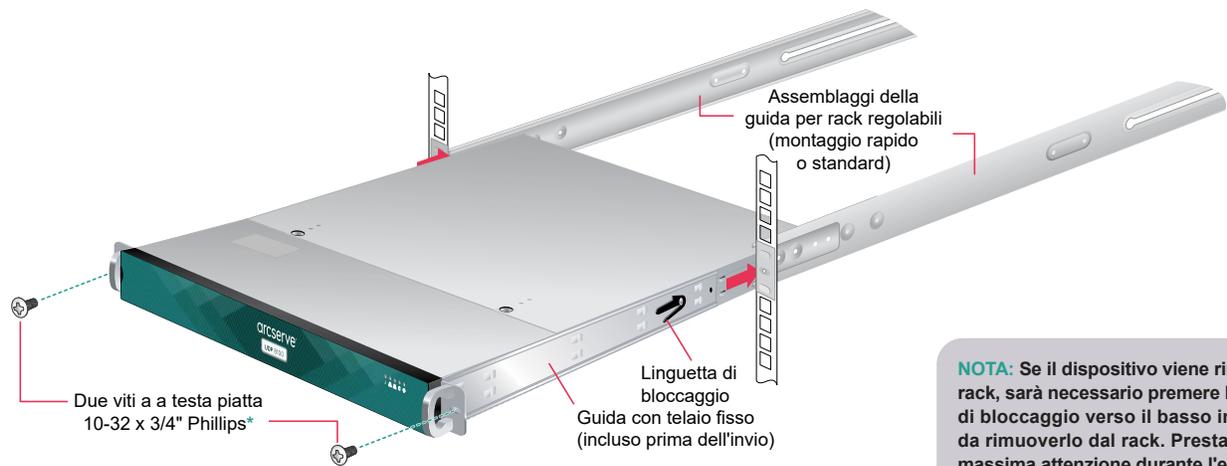

NOTA: Se il dispositivo viene rimosso dal rack, sarà necessario premere la linguetta di bloccaggio verso il basso in modo da rimuoverlo dal rack. Prestare la massima attenzione durante l'estrazione del dispositivo sostenendo l'unità da entrambi i lati.

8. Disimballaggio dell'hardware di installazione su rack a 2 montanti


Accertarsi che il kit di spedizione includa il seguente hardware di installazione

Hardware di installazione


- Due cavi di alimentazione*
- Un set di hardware di montaggio del rack a 2 montanti**



- Due coppie di staffe di montaggio rack a 2 montanti

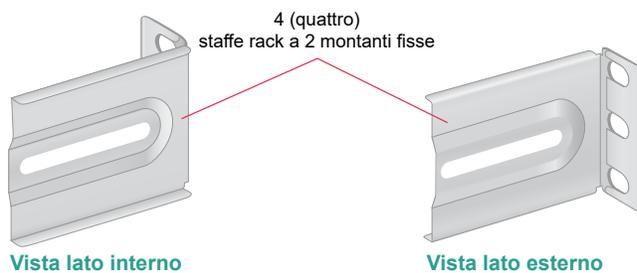

- Una coppia di staffe di montaggio di rack a 2 montanti con fori filettati

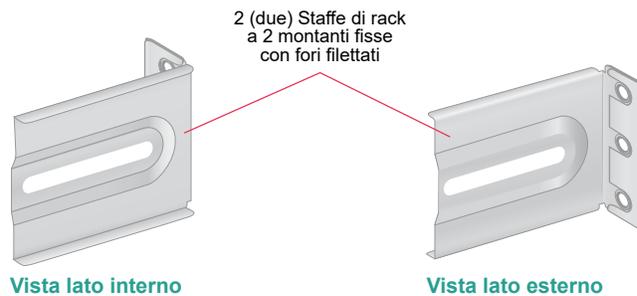

- Una coppia di assemblaggi di un rack a 2 montanti assemblati direttamente al rack

assemblaggio della guida per rack a 2 montanti - vista interna



assemblaggio della guida per rack a 2 montanti - vista esterna



NOTA: Utilizzare l'hardware fornito con il rack specifico nel caso in cui sia diverso dall'hardware fornito nel presente kit.

* **NOTA:** Anche nel caso in cui si ricevano più kit di guida, il kit di spedizione conterrà soltanto due cavi di alimentazione.

** **NOTA:** È possibile che il kit di assemblaggio dell'installazione contenga hardware di montaggio aggiuntivo che non verrà utilizzato.

9. Installazione di un rack a 2 montanti


Disimballare il dispositivo e individuare l'hardware di montaggio

NOTA: Le procedure di installazione per la Sezione 9, rack a 2 montanti descritte di seguito e a pagina 9 dovranno essere utilizzate con le guide e con l'hardware forniti nel kit di spedizione. Se vengono usate guide di diverso tipo, o se il rack richiede un hardware diverso, fare riferimento alle istruzioni fornite nel kit di spedizione della guida o del rack.

Fase 1

Individuare le due staffe lunghe e le sei corte di rack fornite nel kit di spedizione.

- Avvitare saldamente le staffe corte tramite le viti a foro filettato alla staffa lunga, come illustrato di seguito. Utilizzare due viti a testa tonda M4 per ciascuna staffa.
- Accertarsi di saldare un insieme di staffe corte alla staffa lunga fissa, come illustrato nella seguente figura, utilizzando una vite a testa tonda M4 per ogni staffa. I tre fori della linguetta saranno rivolti verso la parte inferiore in modo da poterli unire al rack a due montanti.
- Accertarsi di saldare l'insieme di staffe corte restante alla staffa lunga fissa, come illustrato nella seguente figura, utilizzando una vite a testa tonda M4 per ogni staffa. I tre fori della linguetta saranno rivolti verso la parte anteriore in modo da poterli unire al rack a 2 montanti in un secondo momento.

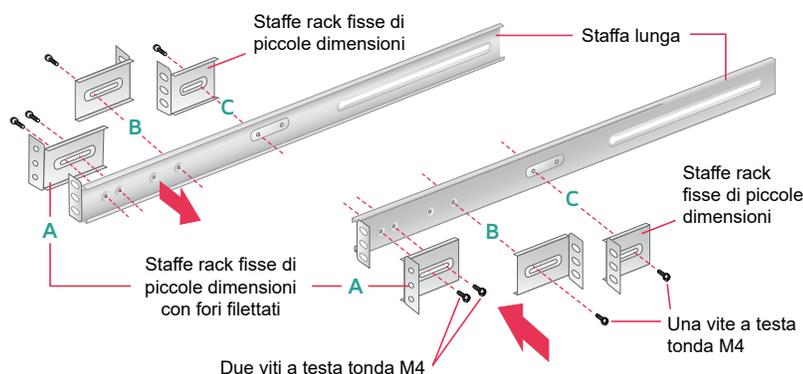


NOTA: Dopo aver assemblato le guide e averle saldate al rack, avvitare le singole viti come riportato nei passaggi B e C.

Fase 2


Saldare le staffe assemblate al rack a 2 montanti.

- Inserire due viti a testa piatta M5 x 12 nel rack a 2 montanti servendosi delle staffe corte (situate nella parte anteriore e posteriore, come illustrato) ed avviare le viti. Accertarsi che le staffe siano allineate e livellate, non soltanto anteriormente e posteriormente, ma anche sui lati destro e sinistro.
- Avvitare ogni singola vite alle staffe fisse di piccole dimensioni (situate su ciascun lato del rack) per garantire la stabilità delle staffe nel rack e garantire la stabilità del dispositivo.

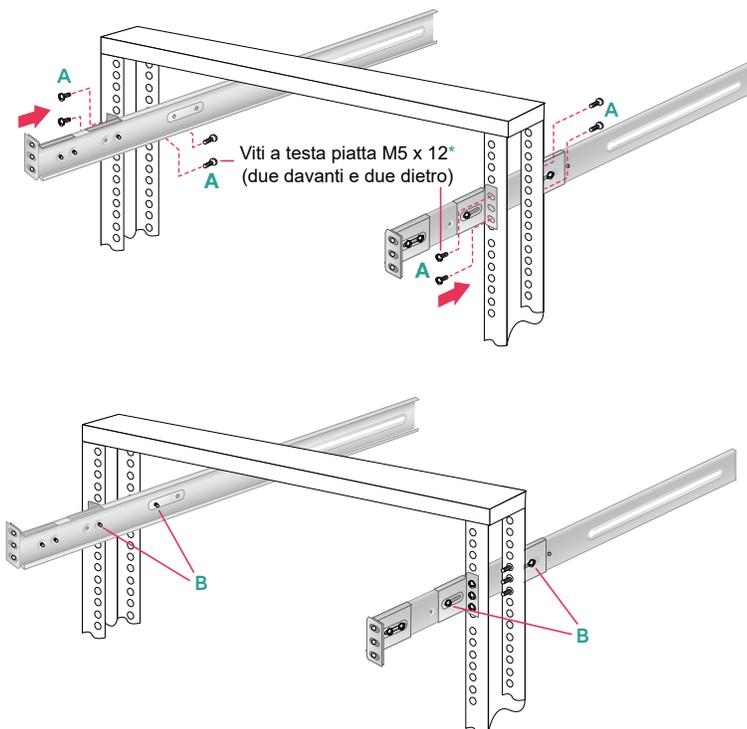

10. Installazione del dispositivo su un rack a 2 montanti

- Allineare le guide con telaio fisso interno del dispositivo agli assemblaggi della guida per rack con telaio installate precedentemente nel rack.
- Fare scivolare delicatamente il dispositivo nel rack fino a sentire il clic delle linguette sulle guide con telaio fisso.
- Spingere il dispositivo verso il rack.
- Proteggere l'unità nel rack inserendo e avvitando due viti a testa tonda appiattita 10-32 x 3/4" Phillips, una per ogni lato.

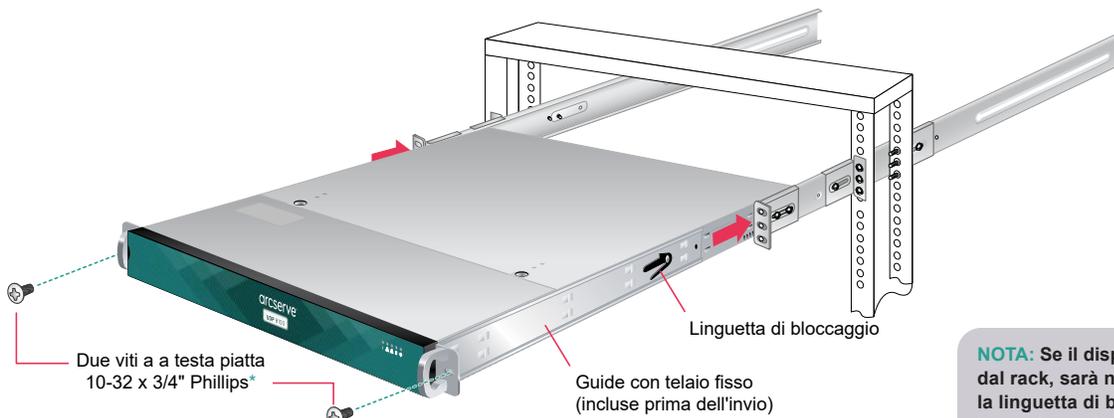


NOTA: Se il dispositivo viene rimosso dal rack, sarà necessario premere la linguetta di bloccaggio verso il basso in modo da rimuoverlo dal rack. Prestare la massima attenzione durante l'estrazione del dispositivo sostenendo l'unità da entrambi i lati.



ATTENZIONE

L'attrezzatura per lo scorrimento della guida o per il montaggio non dovrà essere utilizzato come piano d'appoggio.


11. Connessioni del pannello posteriore

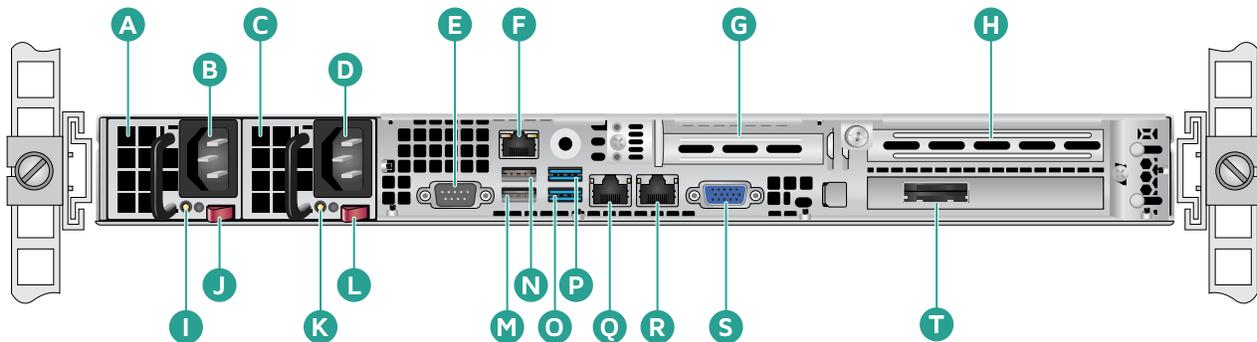

A	Modulo Alimentatore #1
B	Presa d'ingresso CA #1
C	Alimentatore #2
D	Presa d'ingresso CA #2
E	Porta COM
F	Porta IPMI (gestione remota)
G	Slot di espansione PCI - profilo basso
H	Slot di espansione PCI
I	LED di segnale efficiente #1
J	Blocco Alimentatore #1

K	LED di segnale efficiente #2
L	Blocco Alimentatore #2
M	Porta 1 USB 2.0 (nera)
N	Porta 2 USB 2.0 (nera)
O	Porta 3 USB 3.0 (blu)
P	Porta 4 USB 3.0 (blu)
Q	Porta 1 di accensione/spegnimento dei dati di rete (Eth0 per la rete 1)
R	Porta 2 di accensione/spegnimento dei dati di rete (Eth1 per la rete 2)
S	Porta VGA
T	Porta del dispositivo di archiviazione esterna (porta SAS per l'unità nastro)

11. Connessioni del pannello posteriore (continuazione)

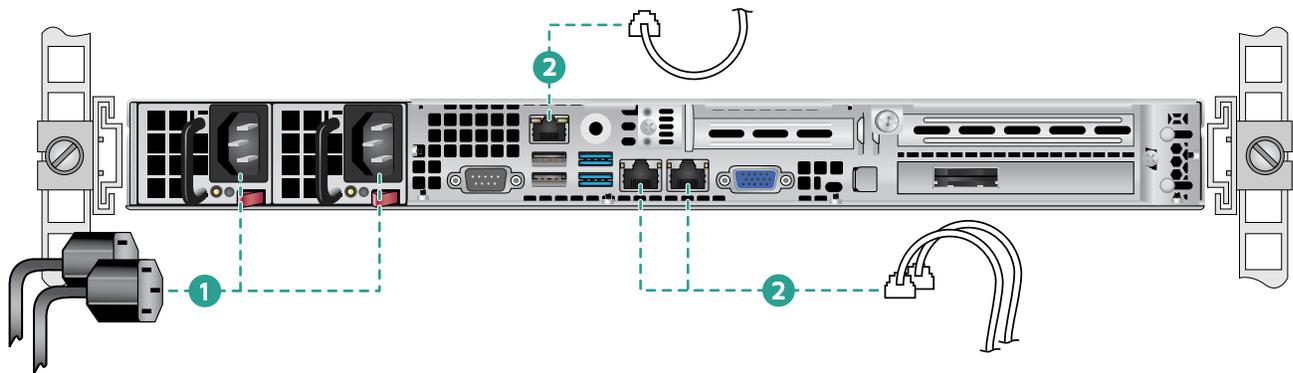


Fase 1 Connettere il cavo di alimentazione.

Fase 2 Connettere i cavi Ethernet.

Procedere alla [Sezione 12, Operazioni del pannello anteriore](#) a pagina 16.

LED stato alimentatore

Ogni modulo di alimentazione dispone di un LED di segnale efficiente singolo a due colori indicante lo stato di alimentazione. L'operazione LED è definita nella tabella sottostante.

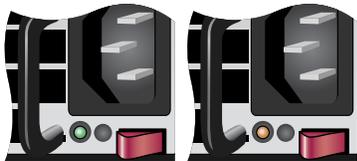

ATTENZIONE

L'alimentatore è cambiabile senza interruzione soltanto se si dispone di un server con alimentatori in eccesso. Se si dispone soltanto di un alimentatore, prima di rimuoverlo o sostituirlo, sarà necessario disattivare il server, disattivare tutti i dispositivi periferici connessi al server, disattivare il server premendo il pulsante di accensione e disconnettere il cavo di alimentazione CA dal server o dalla presa a muro.

NOTA: È possibile passare da un server all'altro senza interruzioni. Le connessioni alle reti elettriche CA dovranno essere conformi al codice locale e alle politiche di distribuzione energetica con o senza fonti in eccesso.

Condizioni di alimentazione	Stato LED
Output attivato e OK	VERDE
Nessuna alimentazione CA per entrambi gli alimentatori	DISATTIVATO
CA presente / Solo 5VSB su (PS disattivato)	AMBRA
Cavo di alimentazione CA scollegato o perdita dall'alimentazione CA. Con un secondo alimentatore in parallelo con alimentazione in entrata CA	DISATTIVATO
Eventi di avviso di segnalazione dell'alimentazione nel caso in cui essa continui a funzionare. Temperature elevate, voltaggio elevato, ventilazione insufficiente	1Hz AMBRA a intermittenza
Eventi critici di alimentazione mancante che causano spegnimento, errori, OCP, OVP, interruzione di funzionamento della ventola	AMBRA


Per le operazioni normali, il LED di segnale efficiente dei Moduli 1 e 2 di alimentazione sarà di colore VERDE SENZA INTERMITTENZA. In mancanza di corrente, entrambi i LED saranno di colore VERDE A INTERMITTENZA.

12. Operazioni del pannello anteriore



Accensione del dispositivo

- Rimuovere il supporto anteriore (se installato sul dispositivo) premendone il lato sinistro per rimuoverlo dal dispositivo.
- Premere il pulsante di accensione situato nella parte anteriore a destra del dispositivo.
- Dopo aver azionato il sistema, sostituire il supporto.

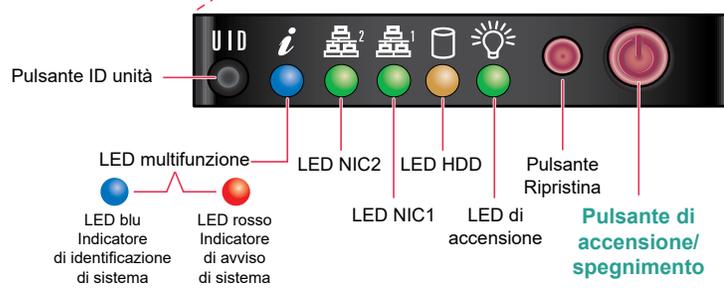

13. Esecuzione della procedura guidata del dispositivo Arcserve UDP

1. Quando il dispositivo viene acceso per la prima volta, viene avviata la procedura guidata del dispositivo Arcserve UDP. Accedere a ogni pagina della procedura guidata. Per ulteriori informazioni sulla procedura guidata, consultare la Guida per l'utente del dispositivo Arcserve UDP (arcserve.com/udp-appliance-userguide) oppure guardare il video all'indirizzo: arcserve.com/udp-appliance-wizard-video.

La procedura guidata consente di eseguire le seguenti attività:

- Definire il nome host del dispositivo.
- Specificare le connessioni LAN per il dispositivo.
- Configurare le impostazioni dei messaggi di posta elettronica e di avviso.
- Creare piani di protezione. *Un piano di protezione consente di definire i nodi di origine e la destinazione di backup, nonché di configurare una pianificazione di backup.*

Al termine della procedura guidata, Arcserve UDP avvia la console UDP nella pagina del **dashboard**.

14. Accesso a Arcserve UDP

- > Arcserve UDP è una soluzione completa per la protezione di ambienti IT complessi. La soluzione con la deduplicazione globale basata sull'origine protegge i dati che risiedono in nodi di vari tipi quali Windows, Linux e computer virtuali su server VMWare ESX o server Microsoft Hyper-V. È possibile eseguire il backup dei dati su un computer locale o su un Recovery Point Server. Un Recovery Point Server è un server centrale in cui vengono archiviati i backup provenienti da più origini e che può essere deduplicato a livello globale. Per ulteriori informazioni su Arcserve UDP, consultare il Knowledge Center all'indirizzo: arcserve.com/udp-knowledge-center.

Arcserve UDP fornisce le seguenti funzionalità:

- Esecuzione del backup dei dati su archivi dati di deduplicazione/non di deduplicazione su Recovery Point Server.
- Esecuzione del backup dei punti di ripristino su nastro.
- Creazione dei computer Virtual Standby dai dati di backup.
- Replica dei dati di backup su Recovery Point Server e Recovery Point Server remoti.
- Ripristino dei dati di backup ed esecuzione del ripristino bare metal (BMR).
- Copia dei file di backup selezionati in una posizione di backup secondaria.
- Configurazione e gestione di Arcserve High Availability (HA) per i server critici nel proprio ambiente.

15. Contatto con il supporto tecnico

In caso di problemi con il dispositivo, visitare il sito di supporto di Arcserve per cercare nella Knowledge Base le soluzioni ai problemi comuni o per ottenere supporto live per un'assistenza immediata (il numero di serie si trova sul retro del dispositivo) all'indirizzo: arcserve.com/support.

16. Garanzia

I dispositivi Arcserve UDP serie 8000 sono disponibili con una garanzia hardware di 3 anni. Per informazioni dettagliate sulla garanzia, visitare il sito: arcserve.com/udp-appliance-warranty.

Per ulteriori informazioni su Arcserve, **visitare il sito arcserve.com o chiamare il numero +1.844.639.6792**

Copyright © 2016 Arcserve (USA), LLC e le sue affiliate e sussidiarie. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi, le denominazioni sociali, i marchi di servizio e i logo citati in questa pubblicazione sono di proprietà delle rispettive società. Questo documento è a solo scopo informativo. Arcserve non si assume alcuna responsabilità in caso di inaccuratezza o completezza delle informazioni fornite. Nei limiti consentiti dalla legge vigente, Arcserve fornisce la documentazione "così com'è" senza garanzie di alcun tipo, incluse, in via esemplificativa, le garanzie implicite di commerciabilità, idoneità a un determinato scopo o di non violazione dei diritti altrui. In nessun caso Arcserve sarà ritenuta responsabile da parte dell'utente finale o da terze parti per perdite o danni, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo della documentazione, inclusi, in via esemplificativa e non esaustiva, perdite di profitti, interruzioni dell'attività, perdita del goodwill o di dati, anche nel caso in cui Arcserve venga espressamente informata in anticipo di tali perdite o danni.



P/N: 509-0301-00



REV: 0A