

> Arcserve **UDP** 8300 e **UDP** 8400
Guida all'installazione hardware
del dispositivo



Tabella dei contenuti

Sezione 1	Avvisi e suggerimenti per la sicurezza	3
Sezione 2	Classificazioni.....	3
Sezione 3	Linee guida per la sicurezza elettrica e generali	4
Sezione 4	Preparazione del sito.....	6
Sezione 5	Disimballaggio del dispositivo.....	7
Sezione 6A	Installazione di rack a 4 montanti (fori a sezione quadrata)	8
Sezione 6B	Installazione di rack a 4 montanti (fori a sezione rotonda)	9
Sezione 7	Installazione della guida sul dispositivo.....	10
Sezione 8	Installazione del dispositivo sul rack.....	11
Sezione 9	Connessioni del pannello posteriore	12
Sezione 10	Operazioni del pannello anteriore.....	14
Sezione 11	Installazione del supporto sul dispositivo	15
Sezione 12	Esecuzione della procedura guidate del dispositivo Arcserve UDP	15
Sezione 13	Accesso a Arcserve UDP.....	16
Sezione 14	Contatto con il supporto tecnico	16
Sezione 15	Informazioni sulla garanzia.....	16

1. Avvisi e suggerimenti per la sicurezza

Avviso sulle norme FCC

Il dispositivo è conforme alla sezione 15 delle norme FCC statunitensi. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti:

1. Il dispositivo non può causare interferenze dannose.
2. Il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse quelle che potrebbero causare un funzionamento non desiderato.

Nessun circuito PCB connesso a circuiti TNV (Telecommunications Network Voltage) dovrà essere installato.

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Avviso sul marchio CE

Si tratta di un prodotto di Classe A. In un ambiente domestico, il prodotto potrebbe causare interferenze radio. In tal caso, è possibile che l'utente debba intraprendere le azioni necessarie.

Avviso VCCI

Si tratta di un prodotto conforme alla certificazione VCCI di classe A.

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 VCCI-A

Avviso ambientale

Materiale contenente perclorato: è possibile che vengano applicate condizioni speciali di gestione. Consultare il sito www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

L'avviso è regolamentato dal California Code of Regulations, Titolo 22, Sezione 4.5, Capitolo 33: Best Management Practices for Perchlorate Materials. Il prodotto (o parti di esso) includono una batteria contenente materiale perclorato.

2. Classificazioni

Classificazione in ingresso CA:	100-240 V, 11-4,4 Amp
Frequenza corrente nominale:	50-60 Hz
Con distributore di corrente:	+5 V: 45 Amp +3,3 V: 24 Amp -12 V: 0,6 Amp
Peso di base:	23,6kg. Il peso potrebbe essere maggiore nel caso in cui siano stati aggiunti altri dispositivi, quali unità di disco rigido, PCI, schede elettroniche, etc.

3. Linee guida per la sicurezza elettrica e generali



ATTENZIONE

Il presente dispositivo dovrà essere installato soltanto in aree ad accesso ristretto. La configurazione e la manutenzione iniziali dovranno essere eseguite da personale qualificato.



ATTENZIONE

Disattivare l'alimentazione del dispositivo attenendosi alla procedura di disattivazione corrispondente al proprio sistema operativo dal pannello anteriore. Disattivare i cavi di alimentazione CA prima di eseguire qualsiasi operazione.



ATTENZIONE

Per evitare scosse elettriche, controllare i cavi di alimentazione attenendosi alla seguente procedura:

- Il prodotto dovrà essere installato soltanto in un luogo ad accesso limitato.
- Utilizzare la tipologia esatta di cavi di alimentazione richiesti.
- Utilizzare i cavi di alimentazione forniti con le certificazioni di sicurezza.
- I cavi di alimentazione dovranno essere conformi ai requisiti di voltaggio CA della propria area geografica.
- Il voltaggio di corrente della presa dei cavi di alimentazione dovrà corrispondere ad almeno il 125% della corrente elettrica del prodotto.
- La presa dei cavi di alimentazione collegata al connettore CA dell'alimentatore dovrà essere un connettore femmina di tipo IEC 320, foglio C13.
- Connettere i cavi di alimentazione a un socket con messa a terra adeguata prima di riattivare la corrente.



ATTENZIONE

Le condizioni operative richieste per il dispositivo sono le seguenti:

- Temperatura: da 10 a 35°C.
- Umidità, senza condensazione: dall'8 al 90%



ATTENZIONE

PRODOTTO LASER DI CLASSE 1
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1

SMALTIMENTO DELLE UNITÀ DI BACKUP A BATTERIA (BBU), SE APPLICABILE



AVVISO

Se le BBU vengono danneggiate, è possibile che vengano rilasciate sostanze tossiche.

Il materiale delle batteria contiene metallo pesante che può inquinare l'ambiente. Le regolamentazioni nazionali, regionali e locali impediscono lo smaltimento delle batterie ricaricabili in spazi pubblici. Accertarsi di riciclare le batterie già usate in maniera adeguata. Si prega di rispettare la conformità alle leggi e alle regolamentazioni applicabili nell'ambito dello smaltimento di materiale pericoloso.



AVVISO

Esiste il rischio di esplosione in caso di installazione al contrario della batteria o in caso di sostituzione con una tipologia di batteria non corretta.

Effettuare la sostituzione soltanto con una tipologia simile o equivalente consigliata dal produttore. Attenersi alle istruzioni per lo smaltimento delle batterie usate.

3. Linee guida per la sicurezza elettrica e generali (continuazione)



AVVISO

Prima di accedere a qualsiasi componente, disattivare la corrente dell'interruttore automatico. La disattivazione dell'interruttore di alimentazione non riduce il rischio di scossa elettrica dal blocco terminale di alimentazione.



ATTENZIONE

- Per impedire il surriscaldamento dell'unità, non installare mai il dispositivo in un'area chiusa senza i sistemi di ventilazione e raffreddamento adeguati. Per garantire la corretta ventilazione, mantenere i lati anteriore e posteriore del dispositivo liberi da ostruzioni e lontano dallo scarico di qualsiasi attrezzatura.
- Tenere presenti le ubicazioni degli interruttori sul telaio e nella stanza, in modo da poter disattivare la corrente in caso di incidenti.
- Adottare tutte le misure preventive necessarie in caso di interventi da eseguire sui componenti ad alta tensione. Non lavorare mai da soli.
- Prima di rimuovere o installare i componenti principali di sistema, accertarsi di avere disattivato la corrente. Disattivare il sistema prima di disattivare l'alimentatore.
- Utilizzare solo una mano quando si interviene su apparecchiature sotto tensione per evitare scosse elettriche.
- Utilizzare gli appositi guanti in gomma progettati per l'isolamento elettrico durante l'utilizzo di sistemi informatici.
- Il cavo di alimentazione deve essere dotato di spina di terra e collegato a prese con messa a terra.



ATTENZIONE

Le scariche elettrostatiche possono danneggiare i componenti elettronici. Per impedire il danneggiamento della scheda madre, si prega di prestare la massima attenzione. Le seguenti misure preventive possono impedire il danneggiamento da scariche elettrostatiche ai componenti fondamentali.

- Utilizzare un bracciale dotato di messa a terra progettato per evitare la scarica elettrostatica.
- Conservare tutti i componenti e i circuiti stampato (PCB) nei rispettivi sacchetti antistatici finché non sarà possibile utilizzarli.
- Toccare un oggetto metallico dotato di messa a terra prima di estrarre la scheda dal sacchetto antistatico.
- Fare in modo che i componenti o i circuiti PCB non vengano a contatto con gli indumenti, poiché questi potrebbero trattenere la carica malgrado si indossi un bracciale antistatico.
- Maneggiare la scheda madre soltanto ai bordi. Non toccare i componenti, i chip periferici, i moduli di memoria o i contatti dell'apparecchiatura.
- Quando si maneggiano i chip o i moduli, evitare di toccare i relativi perni.
- Inserire nuovamente la scheda madre e le periferiche nei rispettivi sacchetti antistatici se non vengono utilizzate.
- Ai fini della messa a terra, verificare che il telaio del computer disponga di un'eccellente conduttività tra l'alimentazione, il contenitore, i supporti di montaggio e la scheda madre.

4. Preparazione del sito

Misure preventive per la configurazione dell'ubicazione, del rack e del dispositivo

- **Temperatura elevata dell'ambiente operativo** - Se l'installazione avviene in un rack chiuso o in un assemblaggio rack composto da più unità o in un assemblaggio chiuso, la temperatura dell'ambiente operativo del rack potrà essere superiore alla temperatura dell'ambiente. Pertanto, si prega di eseguire l'installazione dell'apparecchiatura in un ambiente compatibile con la temperatura ambiente massima (TMA) specificata dal produttore.

Per mantenere la refrigerazione, lasciare sempre la porta principale del rack, i pannelli e i componenti dei dispositivi chiusi (se non in servizio), al fine di preservare la temperatura adeguata.

- **Flusso di aria ridotto** - L'installazione dell'apparecchiatura in un rack deve essere conforme al flusso di aria richiesto per la protezione dell'apparecchiatura stessa. Per poter accedere ai componenti del dispositivo e consentire il flusso di aria adeguato, lasciare uno spazio di circa 63 cm nella parte anteriore e di circa 76 cm nella parte posteriore del rack.
- **Bilanciamento meccanico** - Il bilanciamento del dispositivo nel rack dovrà essere conforme alle norme di sicurezza vigenti.

TUTTI I RACK DOVRANNO ESSERE MONTATI ATTENDOSI ALLE PROCEDURE DI SICUREZZA.

Assicurarsi che tutti i jack di livellamento o gli stabilizzatori siano connessi correttamente al rack. In caso di installazioni multiple in un rack, accertarsi che il bilanciamento complessivo di ogni circuito derivato non superi la capacità consentita.

Non rimuovere più di un dispositivo dal rack alla volta. È possibile che l'estrazione simultanea di più di un dispositivo comporti l'instabilità del rack. Installare il dispositivo nella parte inferiore del rack per accedere più facilmente ai componenti del dispositivo.

- **Sovraccarico del circuito** - Tenere presenti le conseguenze derivanti dalla connessione dell'apparecchiatura al circuito di alimentazione e dal sovraccarico dei circuiti che potrebbero avere un impatto sulla protezione corrente e sul cablaggio di alimentazione. Si prega di fare riferimento alle indicazioni riportate nella targhetta dell'apparecchiatura per la risoluzione di questo problema.
- **Messa a terra appropriata** - È necessario garantire una messa a terra adeguata dell'apparecchiatura montata su rack. Prestare la massima attenzione alla fornitura di connessioni diverse dalle connessioni dirette al circuito derivato (ad esempio, utilizzare prese multiple). Effettuare le installazioni nei pressi di prese di corrente CA, hub Ethernet o jack singoli. Accertarsi di avere installato l'interruttore differenziale CA per l'intero assemblaggio del rack. L'interruttore differenziale deve essere chiaramente visibile. Eseguire la messa a terra adeguata del rack per evitare scosse elettriche.


5. Disimballaggio del dispositivo

Prima di iniziare, accertarsi che il kit di spedizione includa il seguente hardware di installazione:


- Due cavi di alimentazione
- Hardware di montaggio rack a 4 montanti (illustrato di seguito)
- Una coppia di assemblaggi rapidi della guida a 2 montanti (illustrati di seguito)

NOTA: Utilizzare l'hardware fornito con il rack specifico nel caso in cui sia diverso dall'hardware fornito nel presente kit.

INSTALLAZIONE HARDWARE

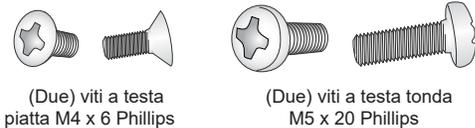


INSTALLAZIONE HARDWARE ALTERNATIVA (rack con fori a sezione quadrata)

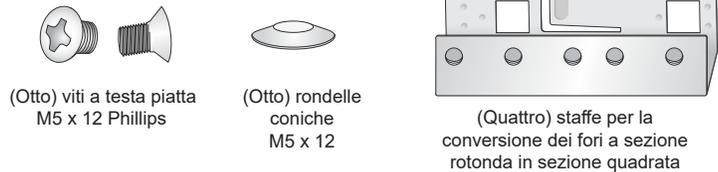

L'assemblaggio rapido della guida a 4 montanti (48 cm) è composto da:

- Una coppia di assemblaggi della guida per rack a montaggio rapido fissi (compresa una guida per rack scorrevole) unite direttamente al rack.
- Una coppia di guide con telaio fisso interno unite al dispositivo (che dovranno essere rimosse da ciascun assemblaggio della guida per il montaggio rapido).

Assemblaggio della guida per rack regolabile e del telaio completo (vista interna)

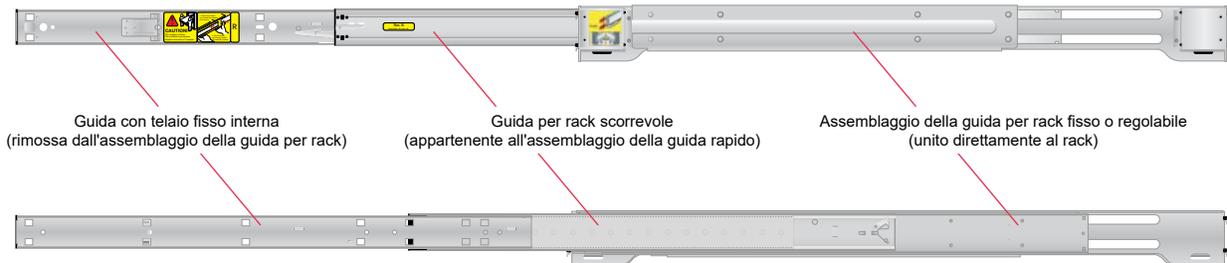

Completamento dell'assemblaggio della guida per rack regolabile e del telaio completo (vista esterna)


NOTA: Le procedure di installazione per la Sezione 6A, rack a 4 montanti descritte di seguito dovranno essere utilizzate con le guide e con l'hardware forniti nel kit di spedizione. Se vengono usate guide di diverso tipo, o se il rack richiede un hardware diverso, fare riferimento alle istruzioni fornite nel kit di spedizione della guida o del rack.

6A. Installazione di rack a 4 montanti (fori a sezione quadrata)

Fase 1

Individuare i due assemblaggi standard della guida per rack regolabili.

- Rimuovere le guide con telaio fisso interno dagli assemblaggi delle guide a montaggio rapido regolabili.
- Tirare quanto più possibile ogni guida con telaio fisso. Premere la linguetta di bloccaggio verso il basso per estrarre completamente le guide con telaio fisso.
- Tenere le guide a portata di mano per l'installazione del dispositivo.

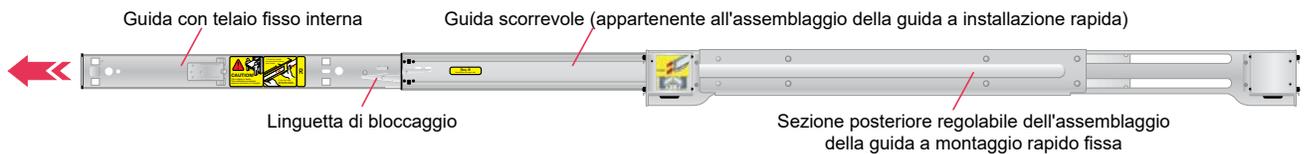


Fase 2

A Saldare un assemblaggio della guida rapido alla parte anteriore (su un lato) del rack. Inserire i ganci di montaggio, con il gancio rivolto verso il basso attraverso le aperture della guida. Le linguette di rilascio mantengono ferme le guide (come illustrato nell'immagine a destra).

B Fare scivolare l'assemblaggio della guida fino alla porte posteriore del rack. La sezione posteriore si estende per adeguarsi alla profondità adeguata del rack.*

C Inserire i ganci di montaggio della guida posteriore, con il gancio rivolto verso il basso attraverso le aperture della guida.*

Unire gli altri assemblaggi di montaggio rapido regolabili e fissi al rack attenendosi alle procedure riportate nei passaggi da **A** a **C** precedenti.*

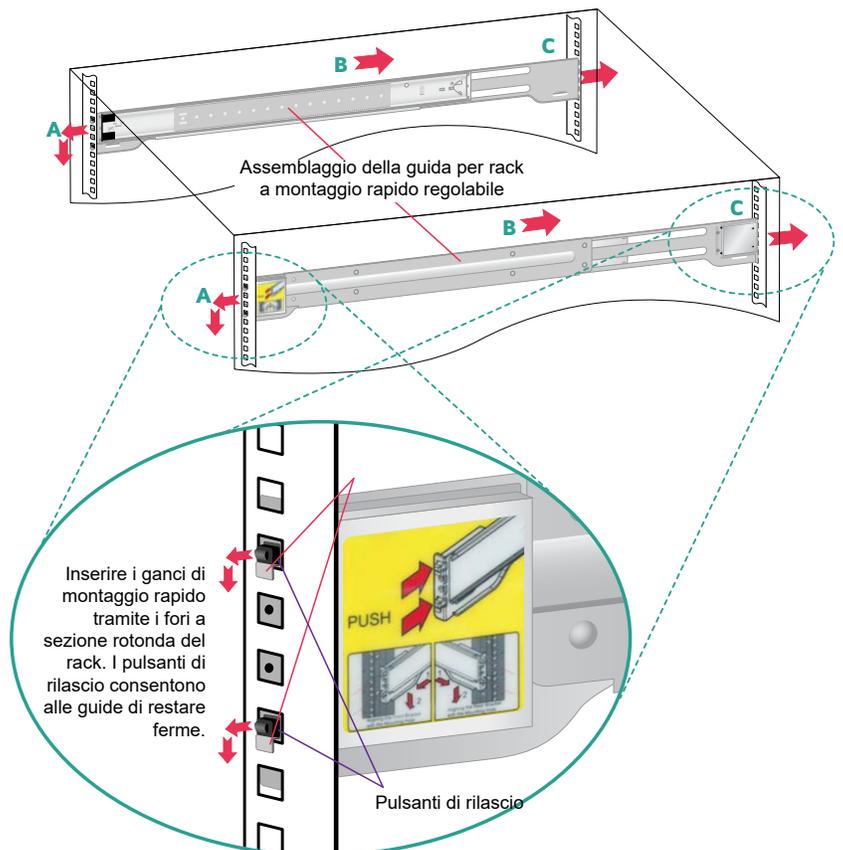

***NOTA:** Accertarsi che gli assemblaggi delle guide a montaggio rapido siano allineati al rack non solo nella parte anteriore e posteriore, ma anche in altezza sui lati destro e sinistro, in modo da garantire il corretto allineamento per l'installazione del dispositivo.


NOTA: Le procedure di installazione per la Sezione 6B, rack a 4 montanti descritte di seguito dovranno essere utilizzate con le guide e con l'hardware forniti nel kit di spedizione. Se vengono usate guide di diverso tipo, o se il rack richiede un hardware diverso, fare riferimento alle istruzioni fornite nel kit di spedizione della guida o del rack.

6B. Installazione di rack a 4 montanti (fori a sezione rotonda)

Fase 1



Individuare i due assemblaggi standard della guida per rack regolabili.

- Rimuovere le guide con telaio fisso interno dagli assemblaggi delle guide a montaggio rapido regolabili.
- Tirare quanto più possibile ogni guida con telaio fisso. Premere la linguetta di bloccaggio verso il basso per estrarre completamente le guide con telaio fisso.
- Tenere le guide a portata di mano per l'installazione del dispositivo.

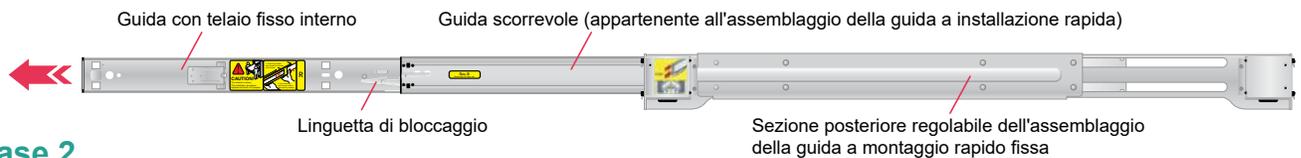

Fase 2

- Installare una staffa di conversione con fori a sezione rotonda nella parte anteriore del rack, come illustrato nell'immagine a destra tramite due viti a testa piatta M5 x 12 Phillips e due rondelle coniche M5 x 12, come illustrato nell'immagine a destra.
- Ripetere il passaggio A per installare una staffa di conversione con fori a sezione quadrata nella parte posteriore del rack tramite due viti a testa piatta M5 x 12 Phillips e due rondelle coniche M5 x 12.*
- Saldare un assemblaggio della guida rapido alla parte anteriore (su un lato) del rack. Inserire i ganci di montaggio rapido per la prima guida, come illustrato nell'immagine sottostante, con il gancio rivolto verso il basso, tramite le aperture della staffa di conversione con fori a sezione quadrata. Le linguette di rilascio mantengono ferme le guide.
- Fare scivolare l'assemblaggio della guida fino alla parte posteriore del rack. La sezione posteriore si estende per adeguarsi alla profondità adeguata del rack.
- Inserire i ganci di montaggio rapido della guida posteriore, con il gancio rivolto verso il basso attraverso le aperture delle staffe di conversione con fori a sezione quadrata. Verificare che l'assemblaggio della guida per rack sia livellato nel rack in modo da consentire la corretta installazione del dispositivo, come illustrato successivamente.
 - Attenersi alle fasi A-E riportate precedentemente per installare le staffe di conversione dei fori a sezione quadrata e gli assemblaggi della guida sull'altro lato del rack.*

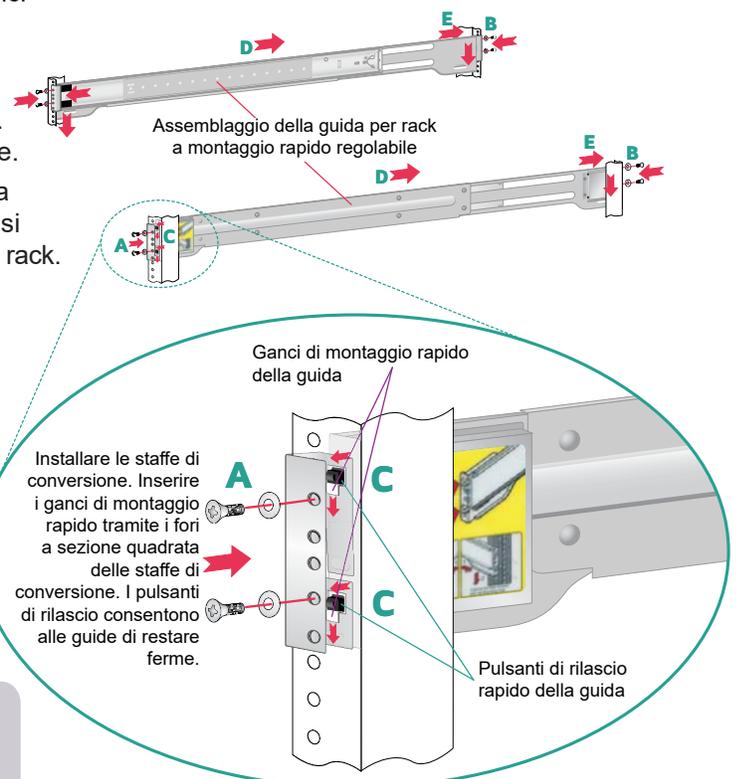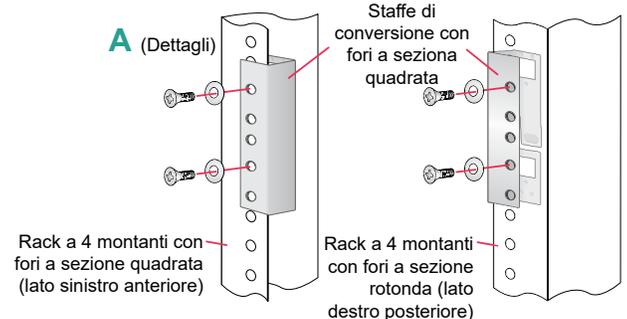


* **NOTE:** Accertarsi che gli assemblaggi delle guide a montaggio rapido siano allineati al rack non solo nella parte anteriore e posteriore, ma anche in altezza sui lati destro e sinistro, in modo da garantire il corretto allineamento per l'installazione del dispositivo.

7. Installazione della guida sul dispositivo

Fase 1


Individuare le guide con telaio fisso interne messe da parte durante la Fase 1 delle pagine 8 e 9.

- Unire ogni guida con telaio fisso interno al dispositivo, come illustrato nell'immagine sottostante, posizionando le aperture della guida nelle parti superiore e inferiore delle linguette della guida con telaio fisso per ogni lato del dispositivo.

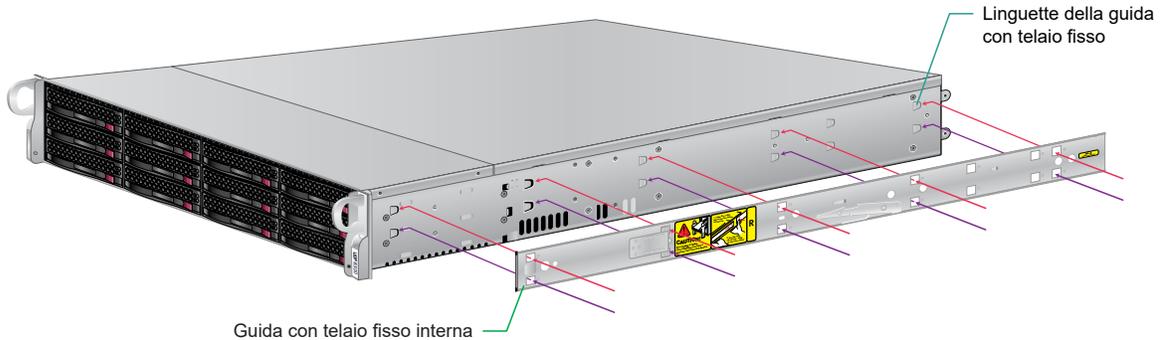


Fase 2

- Accertarsi che il blocco della guida con telaio fisso mantenga ferme le guide con telaio fisso interno.
- Inserire e avvitare una vite M4 x 6 nella parte posteriore di ogni lato, come illustrato di seguito.

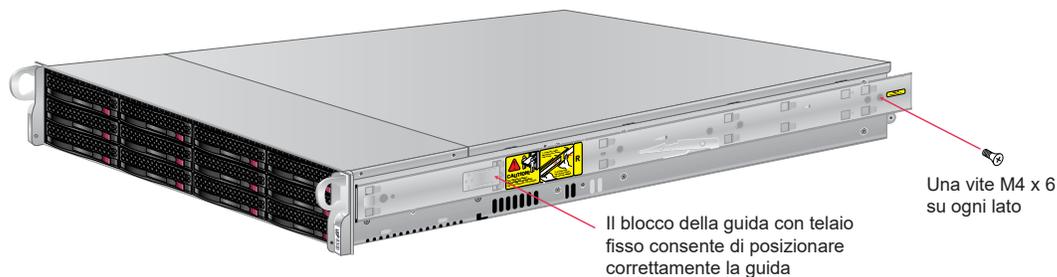

8. Installazione del dispositivo su un rack




ATTENZIONE

È richiesto l'utilizzo di un supporto meccanico per l'installazione e l'allineamento del server nelle guide del rack.


Fase 1

- Durante lo spostamento del dispositivo verso il basso, accertarsi di allineare la parte posteriore delle guide con telaio fisso con il dispositivo servendosi degli assemblaggi della guida per rack regolabili e fissi installati precedentemente sul rack.
- Fare scivolare delicatamente il dispositivo nel rack fino a sentire il clic delle linguette sulle guide con telaio fisso.

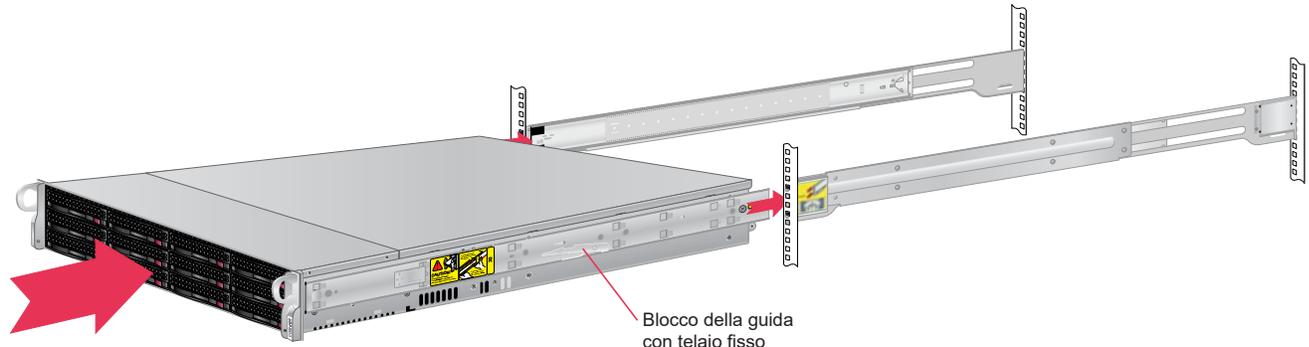

Fase 2


- Spingere il dispositivo verso il rack.
- Proteggere l'unità nel rack inserendo e avvitando una vite a testa tonda M5 x 20 Phillips* tramite i fori presenti su ogni lato del dispositivo.

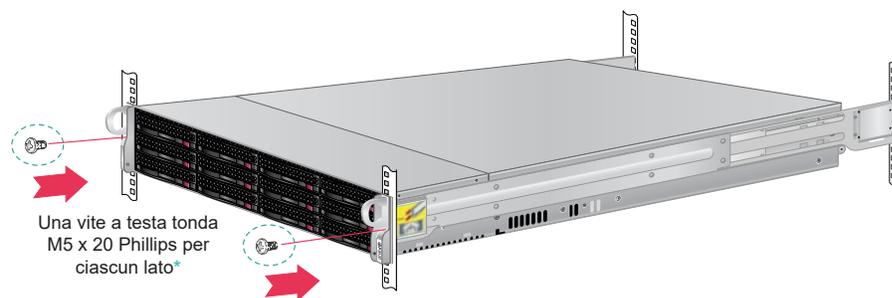

* **NOTA:** Fare riferimento all'hardware di montaggio del rack per informazioni sulle dimensioni corrette e i tipi di viti necessari per proteggere il dispositivo nel caso in cui le viti del rack siano diverse da quelle fornite nel kit di spedizione.


! ATTENZIONE
 L'attrezzatura per lo scorrimento della guida o per il montaggio non dovrà essere utilizzato come piano d'appoggio.

9. Connessioni del pannello posteriore

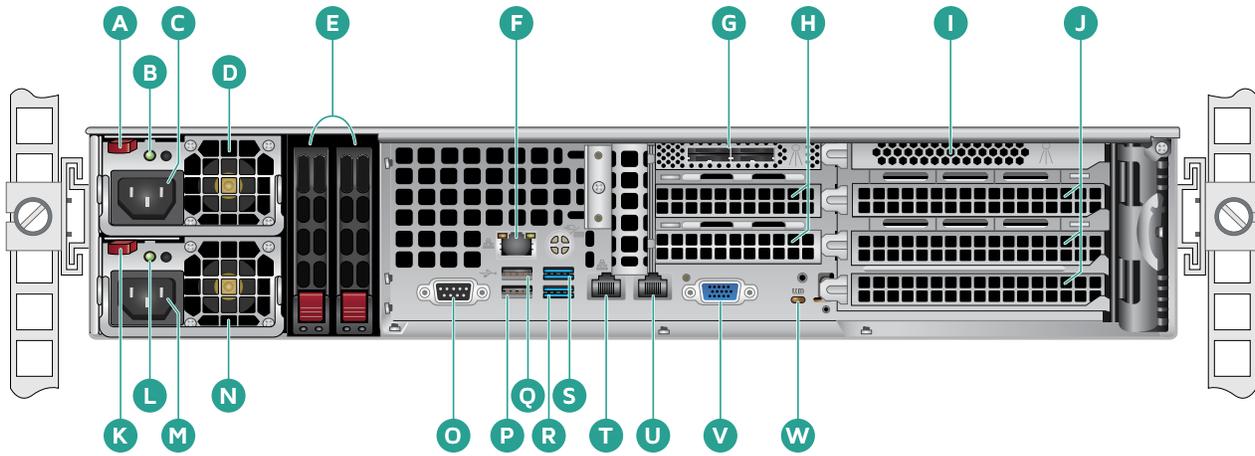

A	Bloccaggio del modulo alimentatore #1	M	Connettore CA del modulo alimentatore #2
B	LED di segnale efficiente del modulo alimentatore #1	N	Ventilazione del modulo alimentatore #2
C	Connettore CA del modulo alimentatore #1	O	Porta COM
D	Ventilazione del modulo alimentatore #1	P	Porta USB 1 (generazione 2)
E	SSD posteriori (facoltativo)	Q	Porta USB 2 (generazione 2)
F	Porta IPMI (gestione remota)	R	Porta USB 3 (generazione 3)
G	Porte HBA SAS esterne	S	Porta USB 4 (generazione 3)
H	Slot di espansione PCI di media lunghezza	T	ETH0 (rete 1)
I	Controller RAID interno	U	ETH1 (rete 2)
J	Slot di espansione PCI di lunghezza completa	V	Porta VGA (monitoraggio)
K	Bloccaggio del modulo alimentatore #2	W	LED UID
L	LED di segnale efficiente del modulo alimentatore #2		

9. Connessioni del pannello posteriore (continuazione)

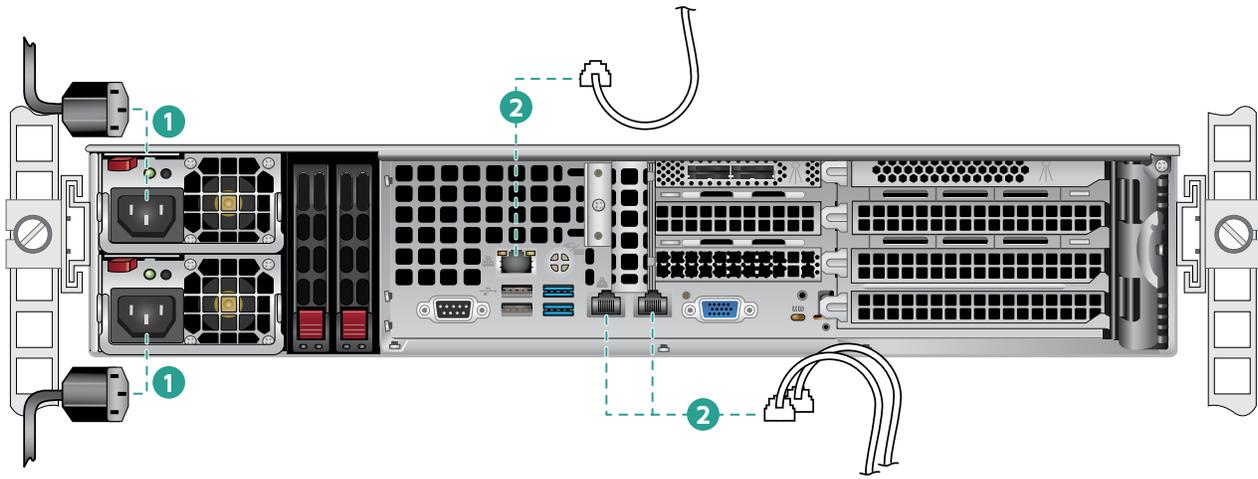


Fase 1 Connettere il cavo di alimentazione.

Fase 2 Connettere i cavi Ethernet.

Fase 3 Connettere gli altri cavi richiesti.

Procedere alla [Sezione 10, Operazioni del pannello anteriore](#) a pagina 14.



LED stato alimentatore

Ogni modulo di alimentazione dispone di un LED di segnale efficiente singolo a due colori indicante lo stato di alimentazione. L'operazione LED è definita nella tabella sottostante.

Condizioni di alimentazione

Nella parte posteriore del modulo di alimentazione è presente un indicatore LED rappresentante lo stato.

Verde senza intermittenza: Se illuminato, indica che l'alimentazione è attivata.

Ambra senza intermittenza: Se illuminato, indica che l'alimentazione è funzionante e attivata, oppure che il sistema è disattivato ma in stato anomalo.

Giallo lampeggiante: Se l'indicatore lampeggia, la temperatura di alimentazione del sistema ha raggiunto i 145°F (63°C). Il sistema verrà disattivato automaticamente se la temperatura raggiunge i 158°F (70°C) e verrà riavviato con l'abbassamento della temperatura a 140°F (60°C).



ATTENZIONE

L'alimentatore è cambiabile senza interruzione soltanto se si dispone di un server con alimentatori in eccesso. Se si dispone soltanto di un alimentatore, prima di rimuoverlo o sostituirlo, sarà necessario disattivare il server, disattivare tutti i dispositivi periferici connessi al server, disattivare il server premendo il pulsante di accensione e disconnettere il cavo di alimentazione CA dal server o dalla presa a muro.

NOTA: È possibile passare da un server all'altro senza interruzioni. Le connessioni alle reti elettriche CA dovranno essere conformi al codice locale e alle politiche di distribuzione energetica con o senza fonti in eccesso.

10. Operazioni del pannello anteriore

Pulsante di accensione:


Premere il pulsante di accensione per attivare il sistema.

Pulsante Ripristina:

Indipendentemente dallo stato dell'applicazione o dalle applicazioni in esecuzione, se viene premuto questo pulsante il dispositivo verrà riavviato. Sarà necessario un dispositivo di tipo penna per accedere al pulsante di ripristino.



Per informazioni sul pannello anteriore consultare l'immagine e il diagramma sottostanti

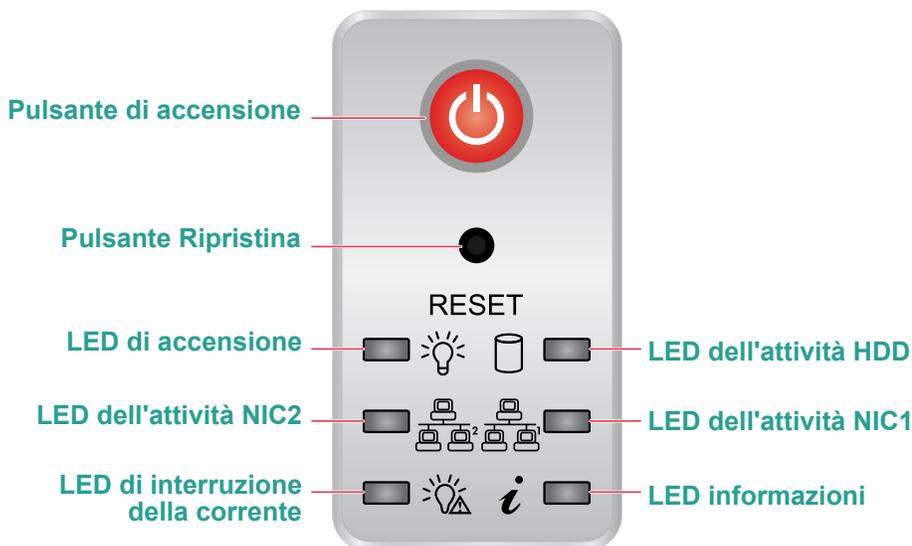


Il LED notifica l'operatore in merito ai diversi stati, come illustrato nel diagramma seguente.

Stato	Descrizione
Sempre acceso e rosso	Si è verificata una condizione di surriscaldamento (possibilmente dovuta a una congestione dei cavi).
Rosso a intermittenza (1Hz)	In caso di errore, controllare i sistemi di ventilazione non operativi.
Rosso a intermittenza (0,25 Hz)	In caso di interruzione dell'alimentazione, controllare gli alimentatori non operativi.
Blu fisso	UID locale attivato. Utilizzare questa funzione per individuare il server in un ambiente di montaggio rack.
Blu lampeggiante	L'UID remoto è attivo. Utilizzare questa funzione per individuare il server da una posizione remota.

11. Installazione del supporto sul dispositivo

Fase 1 Allineare il supporto alla parte anteriore del dispositivo. Inserire la parte superiore e inferiore delle linguette del supporto nella parte a destra del supporto nella parte destra del dispositivo.

Fase 2 Spostare la parte sinistra del supporto verso il dispositivo. Premere il supporto per unire le linguette del supporto nella parte a sinistra del supporto nella parte sinistra del dispositivo.

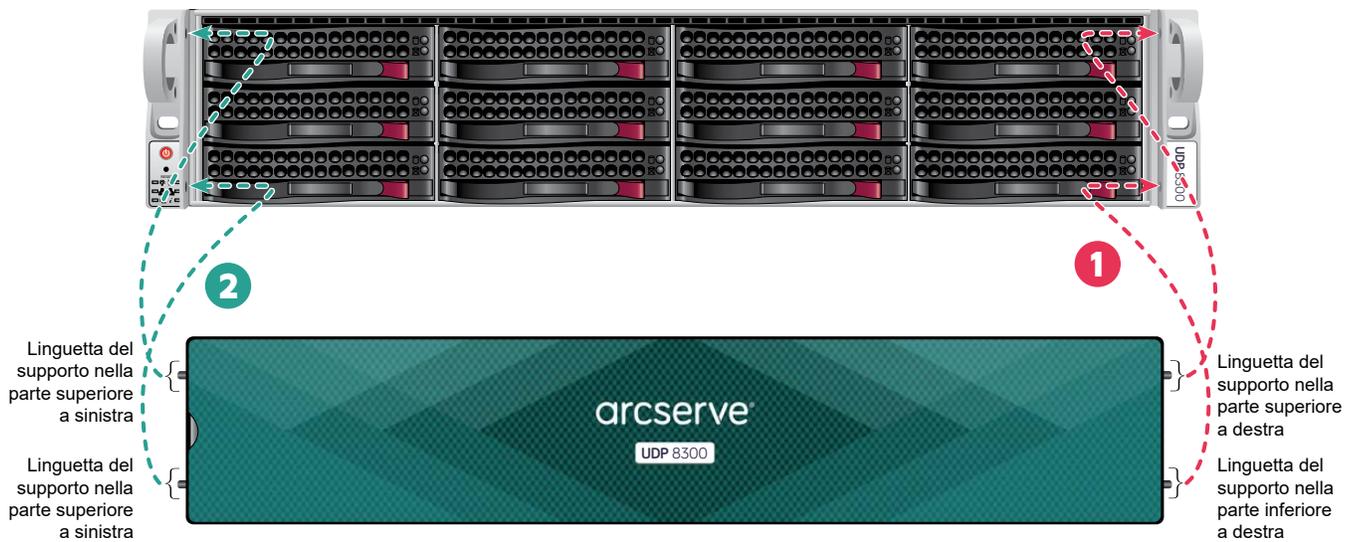

12. Esecuzione della procedura guidata del dispositivo Arcserve UDP

➤ 1. Quando il dispositivo viene acceso per la prima volta, viene avviata la procedura guidata del dispositivo Arcserve UDP. Accedere a ogni pagina della procedura guidata. Per ulteriori informazioni sulla procedura guidata, consultare la Guida per l'utente del dispositivo Arcserve UDP (arcserve.com/udp-appliance-userguide) oppure guardare il video all'indirizzo: arcserve.com/udp-appliance-wizard-video.

La procedura guidata consente di eseguire le seguenti attività:

- Definire il nome host del dispositivo.
- Specificare le connessioni LAN per il dispositivo.
- Configurare le impostazioni dei messaggi di posta elettronica e di avviso.
- Creare piani di protezione. *Un piano di protezione consente di definire i nodi di origine e la destinazione di backup, nonché di configurare una pianificazione di backup.*

Al termine della procedura guidata, Arcserve UDP avvia la console UDP nella pagina del **dashboard**.

13. Accesso a Arcserve UDP

➤ Arcserve UDP è una soluzione completa per la protezione di ambienti IT complessi. La soluzione con la deduplicazione globale basata sull'origine protegge i dati che risiedono in nodi di vari tipi quali Windows, Linux e computer virtuali su server VMWare ESX o server Microsoft Hyper-V. È possibile eseguire il backup dei dati su un computer locale o su un Recovery Point Server. Un Recovery Point Server è un server centrale in cui vengono archiviati i backup provenienti da più origini e che può essere deduplicato a livello globale. Per ulteriori informazioni su Arcserve UDP, consultare il Knowledge Center all'indirizzo: arcserve.com/udp-knowledge-center.

Arcserve UDP fornisce le seguenti funzionalità:

- Esecuzione del backup dei dati su archivi dati di deduplicazione/non di deduplicazione su Recovery Point Server.
- Esecuzione del backup dei punti di ripristino su nastro.
- Creazione dei computer Virtual Standby dai dati di backup.
- Replica dei dati di backup su Recovery Point Server e Recovery Point Server remoti.
- Ripristino dei dati di backup ed esecuzione del ripristino bare metal (BMR).
- Copia dei file di backup selezionati in una posizione di backup secondaria.
- Configurazione e gestione di Arcserve High Availability (HA) per i server critici nel proprio ambiente.

14. Contatto con il supporto tecnico

In caso di problemi con il dispositivo, visitare il sito di supporto di Arcserve per cercare nella Knowledge Base le soluzioni ai problemi comuni o per ottenere supporto live per un'assistenza immediata (il numero di serie si trova sul retro del dispositivo) all'indirizzo: arcserve.com/support.

15. Garanzia

I dispositivi Arcserve UDP serie 8000 sono disponibili con una garanzia hardware di 3 anni. Per informazioni dettagliate sulla garanzia, visitare il sito: arcserve.com/udp-appliance-warranty.

Per ulteriori informazioni su Arcserve, **visitare il sito arcserve.com o chiamare il numero +1.844.639.6792**

Copyright © 2016 Arcserve (USA), LLC e le sue affiliate e sussidiarie. Tutti i diritti riservati. Tutti i marchi, le denominazioni sociali, i marchi di servizio e i logo citati in questa pubblicazione sono di proprietà delle rispettive società. Questo documento è a solo scopo informativo. Arcserve non si assume alcuna responsabilità in caso di inaccuratezza o completezza delle informazioni fornite. Nei limiti consentiti dalla legge vigente, Arcserve fornisce la documentazione "così com'è" senza garanzie di alcun tipo, incluse, in via esemplificativa, le garanzie implicite di commerciabilità, idoneità a un determinato scopo o di non violazione dei diritti altrui. In nessun caso Arcserve sarà ritenuta responsabile da parte dell'utente finale o da terze parti per perdite o danni, diretti o indiretti, derivanti dall'utilizzo della documentazione, inclusi, in via esemplificativa e non esaustiva, perdite di profitti, interruzioni dell'attività, perdita del goodwill o di dati, anche nel caso in cui Arcserve venga espressamente informata in anticipo di tali perdite o danni.



P/N: 509-0303-00



REV: 0A