

> Guia de Instalação de Hardware  
do dispositivo Arcserve **UDP** 8100  
e **UDP** 8200



## Índice

<b>Seção 1</b>	Notificações e avisos de segurança .....	3
<b>Seção 2</b>	Potências nominais .....	3
<b>Seção 3</b>	Diretrizes de segurança elétrica e gerais .....	4
<b>Seção 4</b>	Preparação do local.....	6
<b>Seção 5</b>	Desembalando os assemblies de instalação do rack com quatro postes .....	7
<b>Seção 6A</b>	Instalação de rack com quatro postes com trilhos padrão .....	8
<b>Seção 6B</b>	Instalação de rack com quatro postes com trilhos de montagem rápida (apenas racks com orifícios quadrados).....	9
<b>Seção 7</b>	Instalando o dispositivo no rack com quatro postes.....	10
<b>Seção 8</b>	Desembalando o hardware de instalação de rack com dois postes .....	11
<b>Seção 9</b>	Instalação de rack com dois postes .....	12
<b>Seção 10</b>	Instalando o dispositivo no rack com dois postes .....	13
<b>Seção 11</b>	Conexões do painel traseiro.....	14
<b>Seção 12</b>	Operação do painel frontal .....	16
<b>Seção 13</b>	Executar o Assistente do Dispositivo Arcserve UDP .....	16
<b>Seção 14</b>	Acessar o Arcserve UDP .....	17
<b>Seção 15</b>	Entrar em contato com o suporte .....	17
<b>Seção 16</b>	Informações sobre a garantia.....	17

## 1. Notificações e avisos de segurança

### Notificações da FCC

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das regras da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir:

1. Este dispositivo não pode causar interferência prejudicial.
2. Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, inclusive interferência que possa causar operação indesejada.

Nenhum PCB conectado a TNVs (Telecommunications Network Voltage - Tensão de Rede de Telecomunicações) deve ser instalado.

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

### Aviso da marca CE

Este é um produto de Classe A. Em um ambiente doméstico, este produto pode causar interferência na radiofrequência e, nesse caso, pode ser necessário que o usuário tome medidas adequadas.

### Aviso do VCCI

Este é um produto em conformidade com a Classe A do VCCI.

この装置は、クラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。 VCCI-A

### Aviso ambiental

Material de perclorato - um manuseio especial pode ser necessário.

Consulte [www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate](http://www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate).

Este aviso é exigido pelo California Code of Regulations, Título 22, Divisão 4.5, Capítulo 33: Best Management Practices for Perchlorate Materials. Este produto/esta peça inclui uma bateria que contém material de perclorato.

## 2. Potências nominais

Tensão de entrada CA:	100 - 240 V~
Faixa de frequência de entrada:	50/60 Hz
Corrente nominal de entrada:	6,1 - 2,6 A (x2)

### 3. Diretrizes de segurança elétrica e gerais



#### **CUIDADO**

Este dispositivo é destinado para instalação apenas em áreas restritas. A instalação inicial e a manutenção devem ser realizadas por uma equipe qualificada.



#### **CUIDADO**

Desligue o dispositivo de acordo com o procedimento de desligamento apropriado do sistema operacional no painel frontal. Desconecte os cabos de alimentação CA antes da manutenção.



#### **CUIDADO**

Para evitar choques elétricos, verifique os cabos de alimentação da seguinte maneira:

- Este produto deve ser instalado apenas em locais de acesso restrito.
- Use o tipo exato de cabo alimentação exigido.
- Use cabos de alimentação fornecidos com certificações de segurança.
- Os cabos de alimentação devem estar em conformidade com os requisitos de tensão CA de sua região.
- A tomada do cabo de alimentação deve ter uma potência nominal de corrente elétrica de, pelo menos, 125% da corrente elétrica nominal deste produto.
- A tomada do cabo de alimentação que se conecta ao soquete CA na fonte de energia deve ser um conector do tipo fêmea, IEC 320, C13.
- Conecte o cabo de alimentação a um soquete que esteja adequadamente aterrado antes de ligar.



#### **CUIDADO**

As condições de operação obrigatórias para o dispositivo são:

- Temperatura: de 10 a 35°C.
- Umidade, sem condensação: de 8 a 90%.



#### **CUIDADO**

PRODUTO LASER DE CLASSE 1  
*APPAREIL À LASER DE CLASSE 1*

### **DESCARTE DE UNIDADES DE BATERIA DE BACKUP - SE APLICÁVEL**



#### **AVISO**

Se a BBU (Battery Backup Unit – Unidade de Bateria de Backup) for danificada de qualquer maneira, substâncias químicas tóxicas poderão ser liberadas.

O material nas baterias recarregáveis contém metais pesados que podem contaminar o meio ambiente. Regulamentações federais, estaduais e locais proíbem o descarte de baterias recarregáveis em aterros sanitários públicos. Certifique-se de reciclar as baterias recarregáveis antigas de forma adequada. Cumpra com todas as leis e regulamentações aplicáveis relacionadas ao descarte de baterias e ao tratamento de materiais perigosos do país ou de outra jurisdição em que você esteja usando a BBU.



#### **AVISO**

Risco de explosão se a bateria for instalada invertida ou se for substituída por um tipo incorreto. Substitua-a apenas por um tipo igual ou equivalente recomendado pelo fabricante. Descarte as baterias usadas de acordo com as instruções.

### 3. Diretrizes de segurança elétrica e em geral (continuação)



#### AVISO

Desconecte a fonte de alimentação no disjuntor antes de acessar qualquer componente. Desligar o interruptor da fonte de alimentação do sistema não reduz o risco de choque elétrico no bloco terminal da fonte de alimentação.



#### CUIDADO

- Para evitar o superaquecimento da unidade, nunca instale o dispositivo em uma área fechada sem ventilação ou resfriamento adequado. Para obter um fluxo de ar adequado, mantenha as partes frontal e traseira do dispositivo livres de obstruções e longe do escapamento de outros equipamentos.
- Tenha conhecimento dos locais dos interruptores no chassi e na sala, de modo que você possa desconectar a fonte de alimentação em caso de acidente.
- Tome medidas extras de precaução ao trabalhar com componentes de alta tensão. Não trabalhe sozinho.
- Antes de remover ou instalar componentes importantes do sistema, certifique-se de desligar a alimentação primeiro. Desligue o sistema antes de desconectar a fonte de alimentação.
- Use apenas uma mão ao trabalhar com equipamentos elétricos ligados a fim de evitar possíveis choques elétricos.
- Use tapetes de borracha projetados especificamente como isolantes elétricos ao trabalhar com sistemas de computador.
- A fonte de alimentação ou o cabo de alimentação deve incluir um plugue de aterramento e deve ser conectado a tomadas aterradas.



#### CUIDADO

A ESD (Electric Static Discharge - Descarga Eletrostática) pode danificar componentes eletrônicos. Para evitar danos à placa do sistema, é importante lidar com ela com muito cuidado. As medidas a seguir podem evitar danos de ESD em componentes essenciais.

- Use uma pulseira antiestática aterrada projetada para evitar a descarga estática.
- Mantenha todos os componentes e placas de circuitos impressos (PCBs) em suas embalagens antiestáticas até que estejam prontos para uso.
- Toque em um objeto de metal aterrado antes de remover a placa da embalagem antiestática.
- Não permita que componentes ou PCBs entrem em contato com suas roupas, que podem reter uma carga mesmo se você estiver usando uma pulseira antiestática.
- Segure a placa apenas por suas bordas; não toque em seus componentes, chips periféricos, módulos de memória ou contatos.
- Ao manusear chips ou módulos, evite tocar nos pinos.
- Coloque a placa-mãe e os periféricos de volta nas embalagens antiestáticas quando não estiverem em uso.
- Para fins de aterramento, certifique-se de que o chassi do computador oferece uma excelente condutividade entre a fonte de alimentação, a carcaça, os fixadores de montagem e a placa-mãe.

## 4. Preparação do local

### Precauções para o local de instalação, o rack e o dispositivo

- **Temperatura ambiente elevada da operação** - Se instalado em um assembly de rack fechado ou de várias unidades, a temperatura ambiente de operação do ambiente de rack poderá ser maior do que a temperatura ambiente da sala. Por isso, deve ser considerada a instalação do equipamento em um ambiente compatível com a temperatura ambiente máxima (T<sub>ma</sub>) especificada pelo fabricante.  
Mantenha sempre a porta da frente do rack e todos os painéis e componentes nos dispositivos fechados quando não estiverem em manutenção, para manter o resfriamento adequado.
- **Fluxo de ar reduzido** - A instalação do equipamento em um rack deve ser realizada de modo que a quantidade de fluxo de ar necessária para a operação segura do equipamento não seja comprometida. Deixe espaço livre suficiente; aproximadamente, 63 cm na frente e 76 cm atrás do rack, para permitir o acesso a componentes do dispositivo e, também, um fluxo de ar suficiente.
- **Carregamento mecânico** - A montagem do equipamento no rack deve ser realizada de modo que uma condição perigosa não seja obtida devido ao carregamento mecânico irregular.  
**TODOS OS RACKS DEVEM SER MONTADOS DE MANEIRA SEGURA.** Certifique-se de que todos os niveladores ou estabilizadores estejam adequadamente anexados ao rack. Se instalar vários dispositivos em um rack, certifique-se de que o carregamento geral para cada circuito secundário não exceda a capacidade nominal.  
Não deslize mais de um dispositivo para fora do rack de cada vez. A extensão de mais de um dispositivo de cada vez pode fazer com que o rack fique instável. Instale o dispositivo na parte mais baixa do rack devido ao seu peso e, também, para facilitar o acesso aos componentes do dispositivo.
- **Sobrecarga de circuito** - Deve-se dar atenção à conexão do equipamento ao circuito de alimentação e ao efeito que a sobrecarga dos circuitos pode ter em relação à proteção contra corrente excessiva e aos cabos de alimentação. A verificação adequada das potências nominais anunciadas do equipamento deve ser realizada ao resolver essa questão.
- **Aterramento confiável** - O aterramento confiável do equipamento montado em rack deve ser mantido. Deve ser dada atenção particular às conexões de alimentação que não sejam aquelas conexões diretas ao circuito secundário (por exemplo, uso de cabos de força).  
Instale tomadas CA apropriadas nas proximidades e hubs Ethernet ou tomadas individuais. Certifique-se de instalar um disjuntor de alimentação CA para todo o assembly de rack. O disjuntor deve ser claramente identificado. Faça o aterramento do assembly de rack adequadamente a fim de evitar choques elétricos.

## 5. Desembalando os assemblies de instalação do rack com quatro postes

Verifique se o kit fornecido inclui um dos seguintes assemblies de instalação


### Assembly de instalação A - assemblies de trilho padrão com hardware de montagem

- Dois cabos de alimentação\*
- Um conjunto de hardware de montagem de rack de quatro postes\*\*



- Um par de assemblies de rack de trilho de chassi deslizante de rack com quatro postes que se conecta diretamente ao rack

#### Assembly de trilho de rack; visualização interna

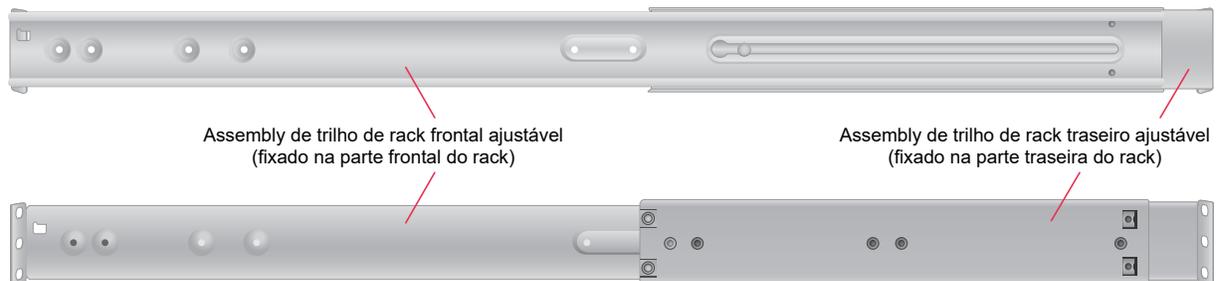

#### Assembly de trilho de rack; visualização externa


### Assembly de instalação B - trilhos de montagem rápida (para uso apenas em racks com quatro postes com orifícios quadrados)

- Dois cabos de alimentação\*
- Dois parafusos Philips de cabeça panela 10-32 x 3/4"\*\*\*



- Um par de assemblies de trilho de rack de montagem rápida ajustável (não exige ferramentas nem hardware de montagem adicional)

#### Assembly de trilho de rack de montagem rápida; visualização interna

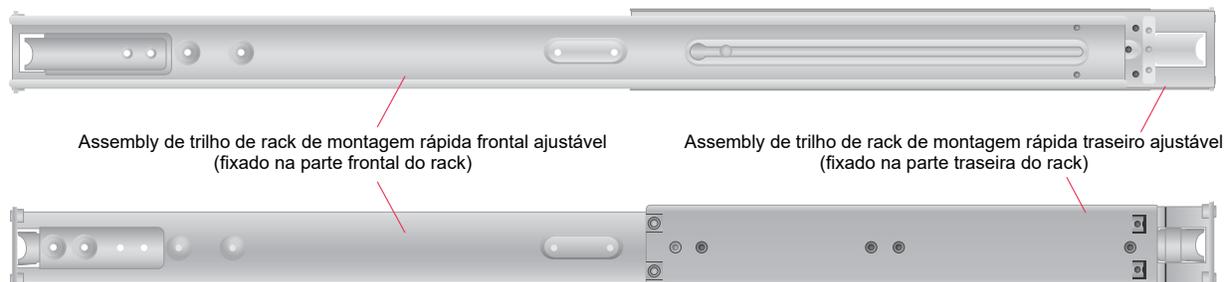

#### Assembly de trilho de rack de montagem rápida; visualização externa

**OBSERVAÇÃO:** use o hardware fornecido com seu rack específico caso ele seja diferente do hardware fornecido neste kit.

\* **OBSERVAÇÃO:** apenas dois cabos de alimentação serão incluídos em seu kit de remessa, mesmo se você receber vários kits de trilhos.

\*\* **OBSERVAÇÃO:** pode haver um hardware de montagem adicional incluído que não será usado com este kit de assemblies de instalação.


## 6A. Instalação de rack com quatro postes com trilhos padrão

Localize os assemblies de hardware de montagem e de trilho de rack mostrados a seguir

### Etapa 1

Localize os dois assemblies de trilho de rack padrão ajustável.


- Insira os pinos na parte frontal do assembly de trilho de rack ajustável por meio das aberturas nas partes traseiras dos assemblies.
- Verifique se os assemblies de trilho de rack ajustável foram conectados corretamente e, em seguida, deslize a parte frontal para frente e a parte traseira para trás para que não se separem. Esses assemblies podem ser ajustados para acomodar racks com diferentes profundidades.

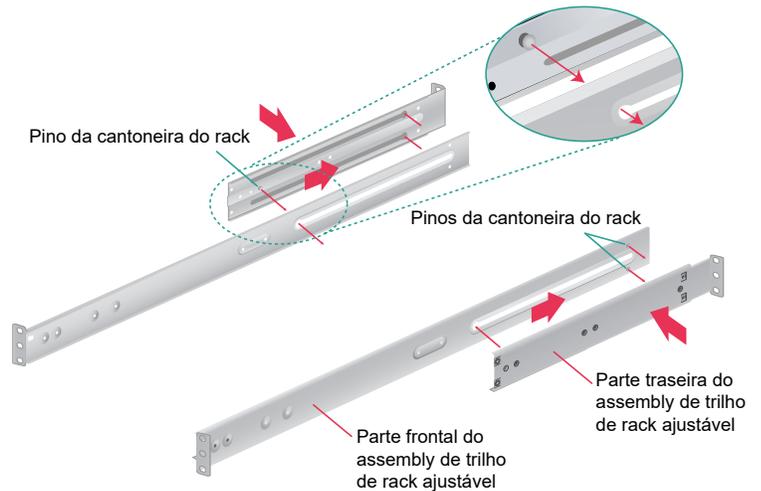

**OBSERVAÇÃO:** os procedimentos de instalação das Seções 6A e 6B, Rack com quatro postes, a seguir e na página 9 devem ser usados com os trilhos e o hardware fornecidos em seu kit de remessa. Se trilhos de diferentes estilos estiverem sendo usados ou se seu rack exigir hardwares diferentes, consulte as instruções fornecidas com o kit de remessa do trilho ou do rack.

### Etapa 2

- Insira uma porca gaiola em cada um dos orifícios quadrados do rack que serão usados (três na parte frontal e dois na parte traseira), conforme mostrado na figura. Elas fazem um clique quando colocadas no lugar adequado.
- Fixe os assemblies de rack/trilho no rack usando duas arruelas cônicas de parafusos de cabeça chata M5 x 12 na parte frontal e traseira. O lado convexo da arruela cônica fica virado para o rack.
- Certifique-se de que os assemblies de rack/trilho e os parafusos estejam alinhados no rack, não apenas na parte frontal e traseira, mas também na altura dos lados direito e esquerdo, a fim de obter um alinhamento adequado para a instalação do dispositivo.

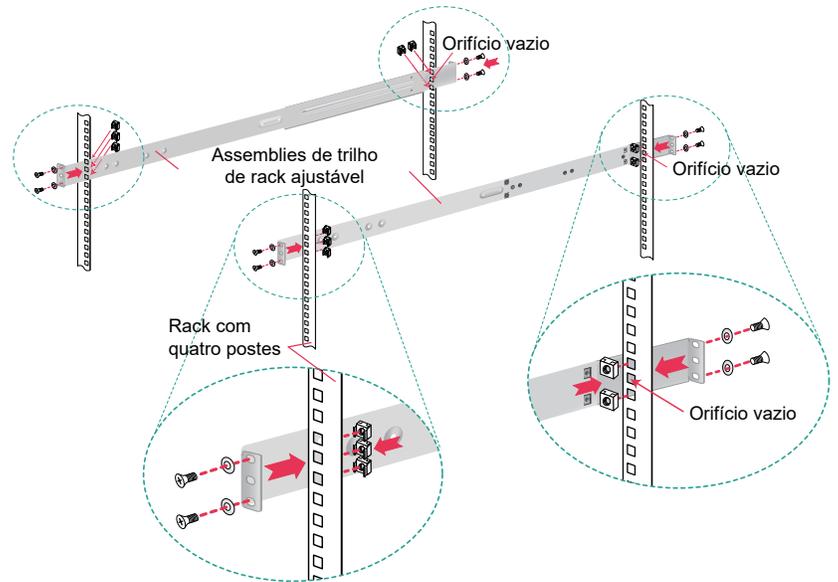


## 6B. Instalação de rack com quatro postes com trilhos de montagem rápida (apenas racks com orifícios quadrados)

Localize os assemblies de trilho de rack de montagem rápida mostrados a seguir

### Etapa 1

Localize os dois assemblies de trilho de rack de montagem rápida ajustável.

- Insira os pinos na parte frontal do assembly de trilho de rack ajustável por meio das aberturas nas partes traseiras dos assemblies.
- Verifique se os assemblies de trilho de rack ajustável foram conectados corretamente e, em seguida, deslize a parte frontal para frente e a parte traseira para trás para que não se separem. Esses assemblies podem ser ajustados para acomodar racks com diferentes profundidades.

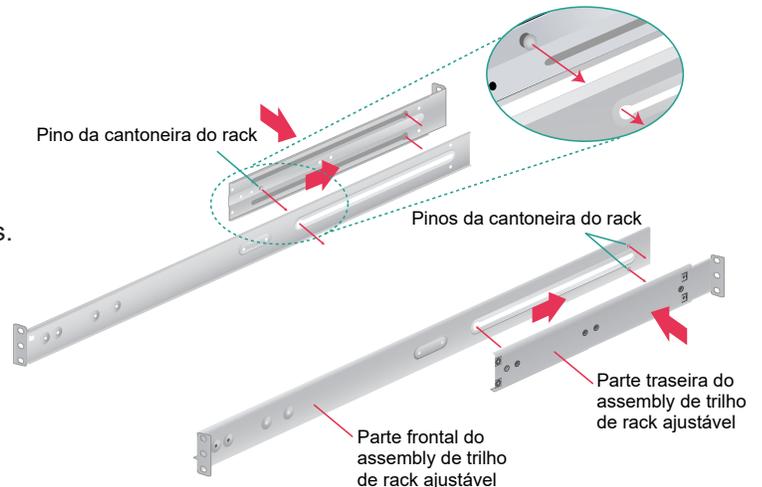

### Etapa 2

- Instalação de trilho de montagem rápida no rack de orifício quadrado:

**A.** Insira os pinos do trilho de montagem rápida na parte frontal do assembly de trilho de rack pelo conjunto selecionado de orifícios quadrados no rack.

**OBSERVAÇÃO:** há um orifício roscado entre os dois pinos de montagem rápida no assembly de trilho. Esse orifício será usado para fixar o dispositivo no rack posteriormente neste guia.


**B.** Empurre os pinos nos orifícios do rack até ouvir um clique do mecanismo de travamento no assembly de trilho. O mecanismo de travamento fixa os trilhos no rack.

**C.** Deslize o assembly de trilho para a parte de trás do rack.

**D.** Na parte traseira, insira os pinos do trilho de montagem rápida nos orifícios quadrados de mesmo nível da instalação frontal.

**E.** Empurre os pinos nos orifícios até ouvir um clique do mecanismo de travamento traseiro.


- Repita essas etapas para o outro lado do rack.\*

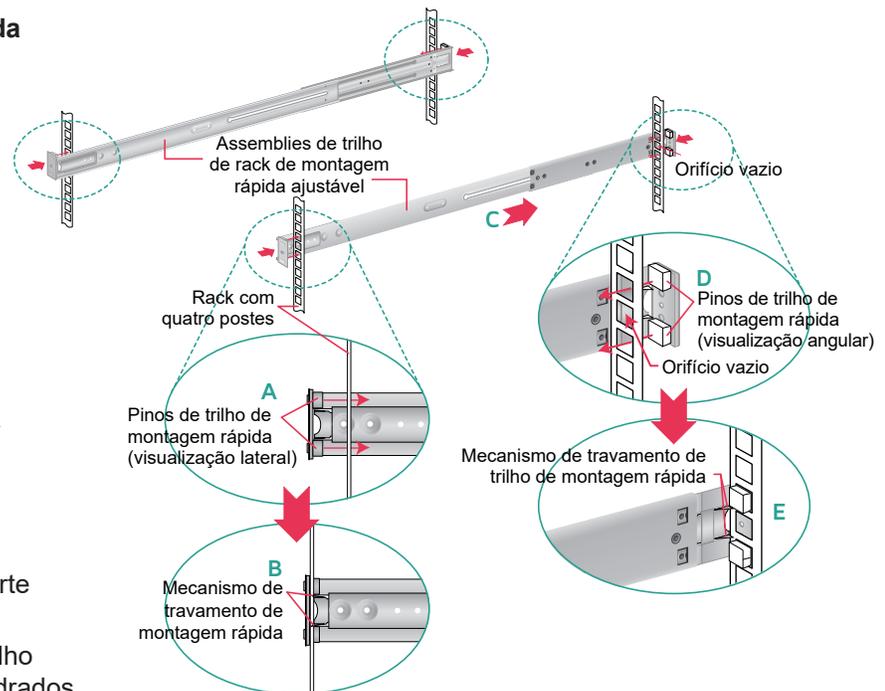

**\* OBSERVAÇÃO:** certifique-se de que os assemblies de trilho de montagem rápida estejam alinhados no rack, não apenas na parte frontal e traseira, mas também na altura dos lados direito e esquerdo, a fim de obter um alinhamento adequado para a instalação do dispositivo.

## 7. Instalando o dispositivo no rack com quatro postes

- Alinhe os trilhos do chassi fixo interno do dispositivo com os assemblies de trilho de rack de chassi fixo previamente instalados no rack.
- Deslize cuidadosamente o dispositivo nos trilhos do rack até ouvir o clique das linguetas de travamento nos trilhos do chassi.
- Empurre o dispositivo pelo rack até que ele pare.
- Fixe a unidade no rack inserindo e apertando dois parafusos Philips de cabeça panela 10-32 x 3/4", um de cada lado.

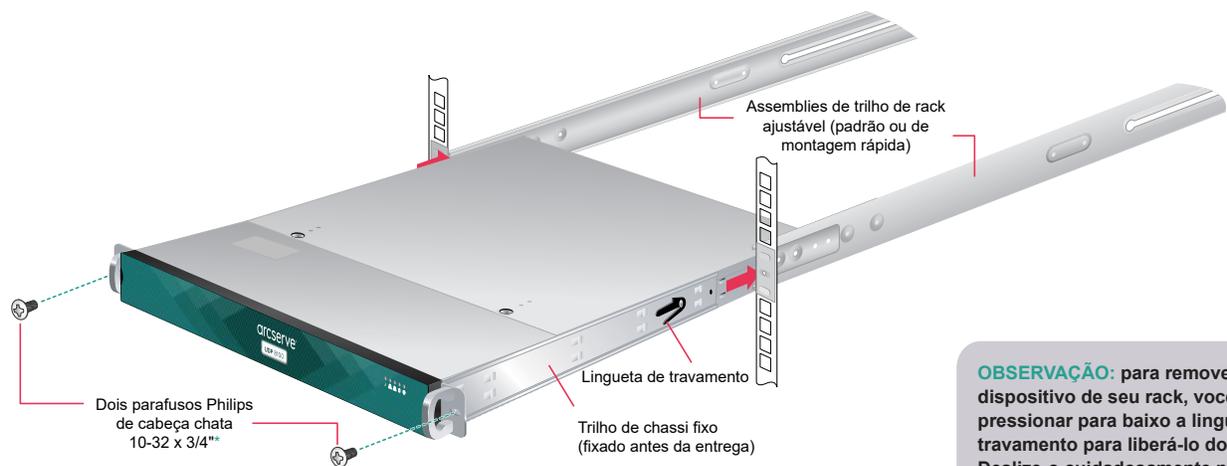

**OBSERVAÇÃO:** para remover o dispositivo de seu rack, você deverá pressionar para baixo a lingueta de travamento para liberá-lo do rack. Deslize-o cuidadosamente para fora, apoiando os dois lados da unidade o tempo todo.

## 8. Desembalando o hardware de instalação de rack com dois postes


Verifique se o kit fornecido inclui os seguintes hardwares de instalação

### Hardware de instalação


- Dois cabos de alimentação\*
- Um conjunto de hardware de montagem de rack de dois postes\*\*



- Dois pares de cantoneiras de rack de dois postes

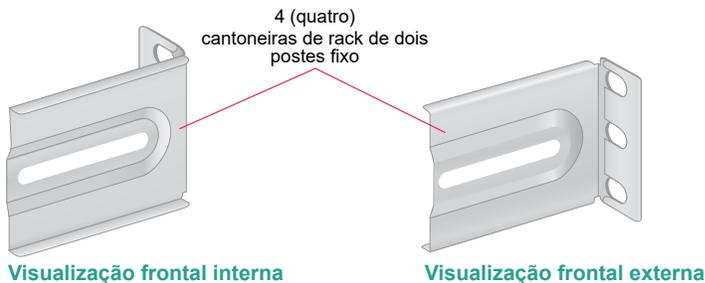

- Um par de cantoneiras de rack de dois postes com orifícios roscados

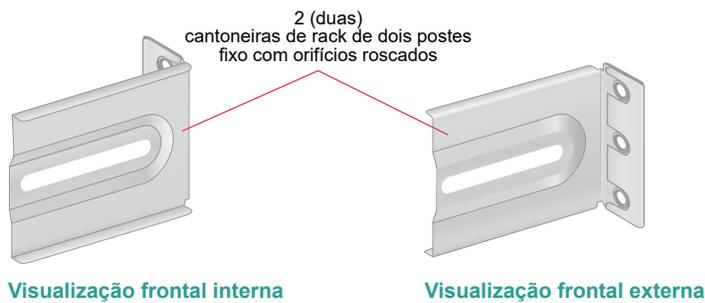

- Um par de assemblies de rack de dois postes que se conecta diretamente ao rack

Assembly de trilho de rack com dois postes; visualização interna



Assembly de trilho de rack com dois postes; visualização externa

**OBSERVAÇÃO:** use o hardware fornecido com seu rack específico caso ele seja diferente do hardware fornecido neste kit.

\* **OBSERVAÇÃO:** apenas dois cabos de alimentação serão incluídos em seu kit de remessa, mesmo se você receber vários kits de trilhos.

\*\* **OBSERVAÇÃO:** pode haver um hardware de montagem adicional incluído que não será usado com este kit de assemblies de instalação.

## 9. Instalação de rack com dois postes


### Desembale o dispositivo e localize o hardware de montagem

**OBSERVAÇÃO:** os procedimentos de instalação da [Seção 9, Rack com dois postes](#), a seguir e na página 9 devem ser usados com os trilhos e o hardware fornecidos em seu kit de remessa. Se trilhos de diferentes estilos estiverem sendo usados ou se seu rack exigir hardwares diferentes, consulte as instruções fornecidas com o kit de remessa do trilho ou do rack.

#### Etapa 1

Localize as duas cantoneiras longas e as seis cantoneiras curtas incluídas em seu kit de remessa.

- A.** Fixe com firmeza o conjunto de cantoneiras curtas com orifícios de parafusos roscados à cantoneira longa na parte frontal, conforme mostrado. Use dois parafusos M4 de cabeça abaulada para cada cantoneira
- B.** Prenda de forma livre o conjunto das outras cantoneiras curtas à cantoneira longa fixa, conforme mostrado, usando um parafuso M4 de cabeça abaulada em cada cantoneira. Os três orifícios na aba ficarão voltados para a parte de trás posteriormente.
- C.** Prenda de forma livre o conjunto restante de cantoneiras curtas à cantoneira longa fixa, conforme mostrado, usando um parafuso M4 de cabeça abaulada em cada cantoneira. Os três orifícios na aba ficarão voltados para a parte da frente para posterior fixação do rack com dois postes.

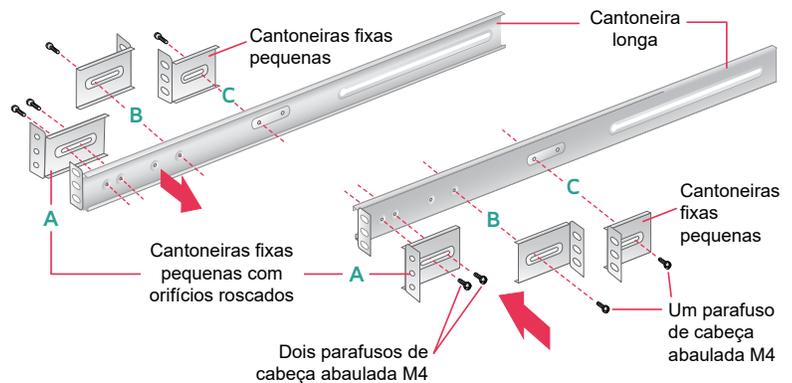


**OBSERVAÇÃO:** após os trilhos montados serem colocados no rack, aperte com firmeza os parafusos das etapas B e C.

#### Etapa 2


Fixe as cantoneiras montadas no rack com dois postes.

- A.** Insira dois parafusos de cabeça chata M5 x 12 pelas cantoneiras curtas no rack com dois postes (na frente e atrás do rack, conforme mostrado na figura) e aperte. Certifique-se de que as cantoneiras estejam alinhadas e niveladas, não apenas na parte da frente e de trás, mas também nos lados esquerdo e direito.
- B.** Aperte cada um dos parafusos individuais nas cantoneiras fixas pequenas (localizados em cada um dos lados do rack) para fixar as cantoneiras no rack e garantir a estabilidade do dispositivo.

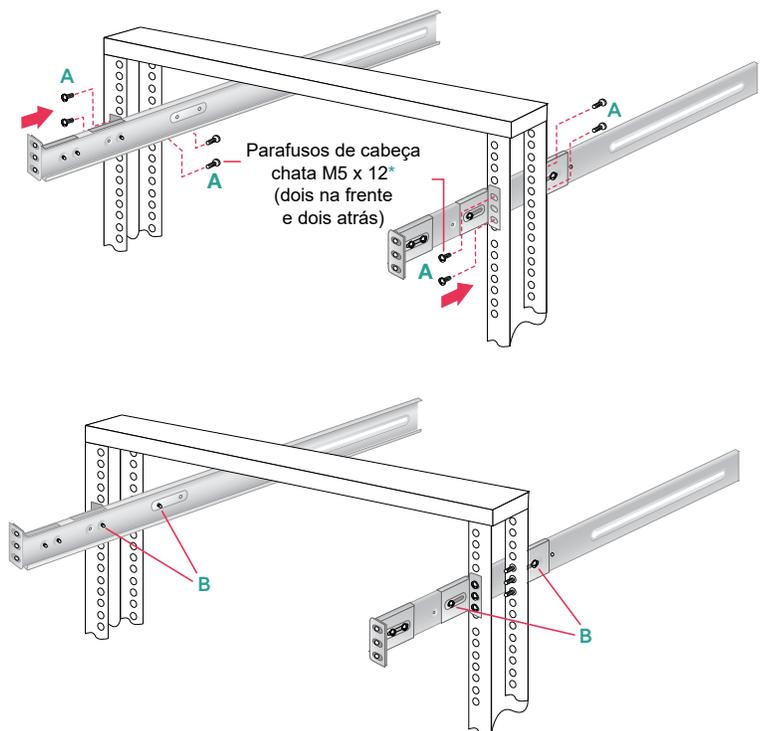

## 10. Instalando o dispositivo no rack com dois postes

- Alinhe os trilhos do chassi fixo interno do dispositivo com os assemblies de trilho de rack de chassi fixo previamente instalados no rack.
- Deslize cuidadosamente o dispositivo nos trilhos do rack até ouvir o clique das linguetas de travamento nos trilhos do chassi.
- Empurre o dispositivo pelo rack até que ele pare.
- Fixe a unidade no rack inserindo e apertando dois parafusos Philips de cabeça chata 10-32 x 3/4", um de cada lado.

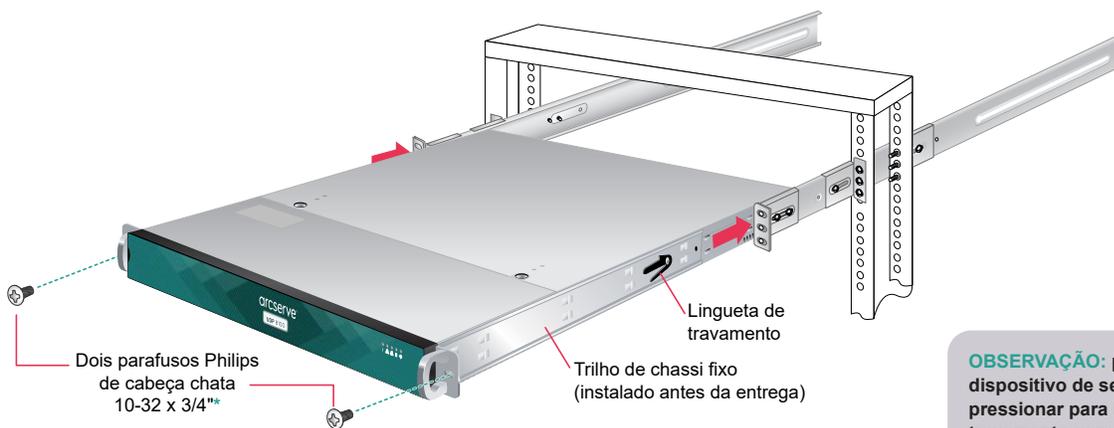


**OBSERVAÇÃO:** para remover o dispositivo de seu rack, você deverá pressionar para baixo a lingueta de travamento para liberá-lo do rack. Deslize-o cuidadosamente para fora, apoiando os dois lados da unidade o tempo todo.



**CUIDADO**

O equipamento de trilho/montado móvel não deve ser usado como prateleira ou espaço de trabalho.


## 11. Conexões do painel traseiro

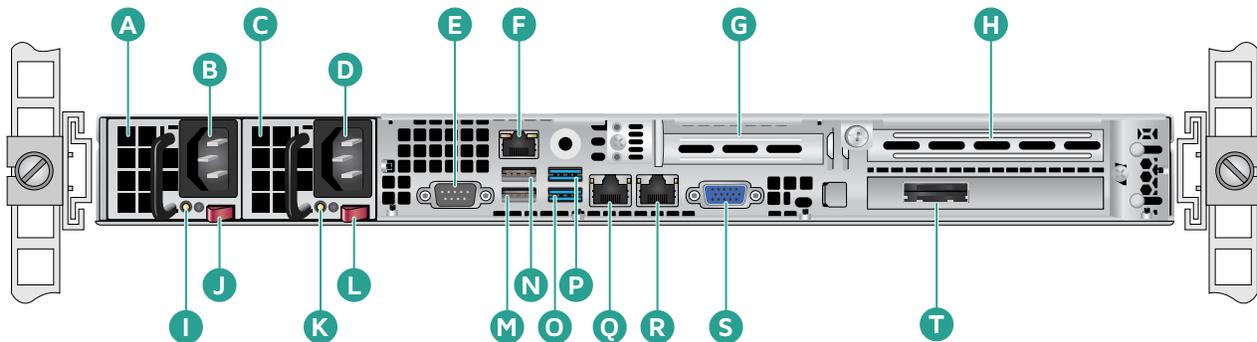

<b>A</b>	Módulo de fonte de alimentação nº 1
<b>B</b>	Entrada de alimentação CA nº 1
<b>C</b>	Fonte de alimentação nº 2
<b>D</b>	Entrada de alimentação CA nº 2
<b>E</b>	Porta COM
<b>F</b>	Porta IPMI (gerenciamento remoto)
<b>G</b>	Slot de expansão de PCI de perfil baixo
<b>H</b>	Slot de expansão de PCI
<b>I</b>	LED Power Good nº 1
<b>J</b>	Interruptor de fonte de alimentação nº 1

<b>K</b>	LED Power Good nº 2
<b>L</b>	Interruptor de fonte de alimentação nº 2
<b>M</b>	Porta 1 para USB 2.0 (preto)
<b>N</b>	Porta 2 para USB 2.0 (preto)
<b>O</b>	Porta 3 para USB 3.0 (azul)
<b>P</b>	Porta 4 para USB 3.0 (azul)
<b>Q</b>	Porta 1 de E/S de dados de rede (Eth0 para rede 1)
<b>R</b>	Porta 2 de E/S de dados de rede (Eth1 para rede 2)
<b>S</b>	Porta VGA
<b>T</b>	Porta de dispositivo de armazenamento externo (porta SAS para unidade de fita)

## 11. Conexões do painel traseiro (continuação)

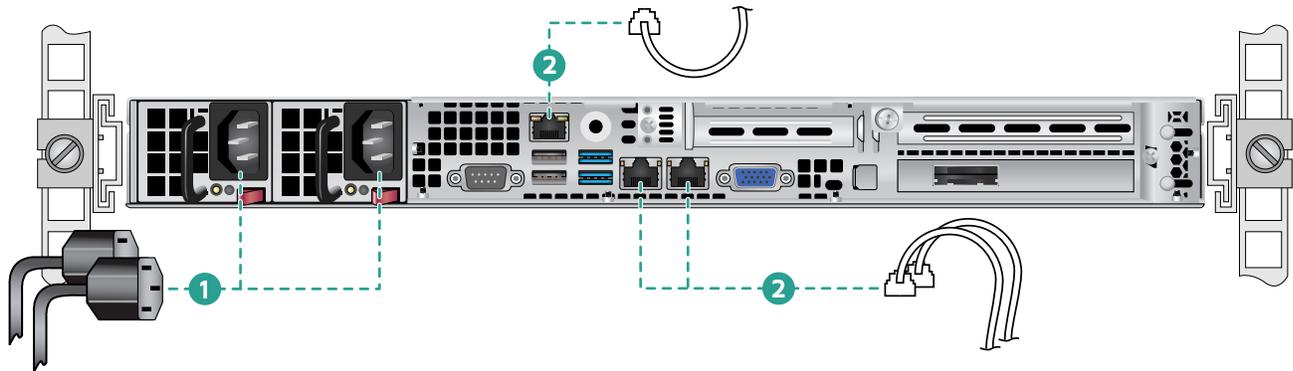

**Etapa 1** Conecte o cabo de alimentação.

**Etapa 2** Conecte os cabos Ethernet.

Prossiga para a **Seção 12, Operação do painel frontal** na página 16.

### LED de status da fonte de alimentação

Existe um único LED Power Good bicolor em cada módulo de fonte de alimentação para indicar o status da fonte de alimentação. O funcionamento do LED está definido na tabela a seguir.



Condição da fonte de alimentação	Estado do LED
Saída LIGADO e OK	VERDE
Nenhuma alimentação CA para ambas as fontes de alimentação	DESLIGADO
CA presente/apenas 5VSB ligado (PS desligado)	ÂMBAR
Cabo CA desconectado ou alimentação CA perdida; com uma segunda fonte de alimentação em paralelo com alimentação de entrada CA	DESLIGADO
Eventos de aviso de fonte de alimentação em que a fonte de alimentação continua funcionando; alta temperatura, alta tensão, corrente elevada, ventilador lento	ÂMBAR piscando a 1 Hz
Evento crítico de fonte de alimentação causando desligamento; falha, OCP, OVP, falha do ventilador	ÂMBAR

Em operação normal, o LED Power Good no módulo 1 e o módulo 2 da fonte de alimentação estarão VERDE SÓLIDO. Se não houver alimentação, ambos os LEDs PISCARÃO a luz VERDE.

### CUIDADO

A fonte de alimentação é intercambiável apenas quando há um servidor com fontes de alimentação redundantes instaladas. Se houver apenas uma fonte de alimentação instalada, antes de remover ou substituí-la, você deve primeiro deixar o servidor fora de serviço, desligar todos os dispositivos periféricos conectados ao servidor, desligar o servidor pressionando o botão liga/desliga e desconectar o cabo de alimentação CA do servidor ou da tomada.


**OBSERVAÇÃO:** o servidor oferece o recurso de intercâmbio redundante. As conexões com os cabos elétricos CA devem ser feitas de maneira apropriada com o código local e consistentes com a distribuição de energia do cliente com ou sem fontes redundantes.

## 12. Operação do painel frontal



### Ligar o dispositivo

- Remova o bisel frontal (se estiver instalado no dispositivo) pressionando o lado esquerdo do bisel para liberá-lo do dispositivo.
- Pressione o botão liga/desliga localizado no canto direito da parte frontal do dispositivo.
- Após o sistema ser ligado, substitua o bisel.

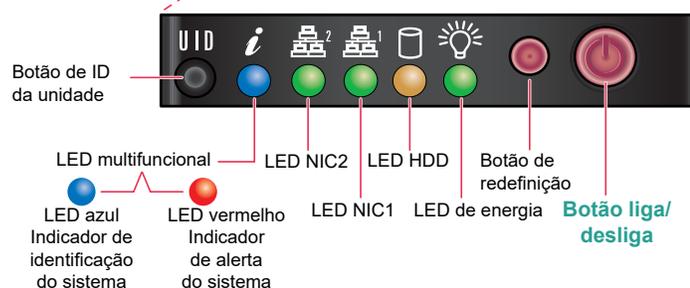

## 13. Executar o Assistente do Dispositivo Arcserve UDP

1. Quando o dispositivo é ligado pela primeira vez, o Assistente do Dispositivo Arcserve UDP é iniciado. Navegue em cada página do assistente. Para obter mais informações sobre o assistente, consulte o Guia do Usuário do Dispositivo Arcserve UDP ([arcserve.com/udp-appliance-userguide](http://arcserve.com/udp-appliance-userguide)) ou assista ao vídeo em: [arcserve.com/udp-appliance-wizard-video](http://arcserve.com/udp-appliance-wizard-video).

### O assistente permite realizar as seguintes tarefas:

- Definir o nome de host do dispositivo.
- Especificar as conexões de rede local (LAN) para o dispositivo.
- Definir as configurações de email e alerta.
- Criar plano de proteção. *Um plano de proteção permite definir nós de origem e destino de backup e configurar uma programação de backup.*

Após a conclusão do assistente, o Arcserve UDP inicia o console do UDP na página do **painel**.

## 14. Acessar o Arcserve UDP

- O Arcserve UDP é uma solução abrangente para proteger ambientes de TI complexos. A solução de redução de redundância global e do lado da origem protege os dados que residem em diversos tipos de nós como Windows, Linux e máquinas virtuais em servidores VMware ESX ou servidores Microsoft Hyper-V. É possível fazer backup de dados tanto para um computador local ou um servidor do ponto de recuperação. Um ponto de recuperação é um servidor central onde os backups de várias origens são armazenados e pode ter redução de redundância global. Para obter mais informações sobre o Arcserve UDP, consulte o Centro de conhecimento em: [arcserve.com/udp-knowledge-center](https://arcserve.com/udp-knowledge-center).

### O Arcserve UDP fornece os seguintes recursos:

- Backup dos dados em repositórios de dados de redução de redundância/sem redução de redundância em servidores de ponto de recuperação
- Backup de pontos de recuperação em fita
- Criar máquinas no modo de espera virtual a partir de dados de backup
- Duplicar dados de backup para servidores do ponto de recuperação e servidores do ponto de recuperação remoto
- Restaurar os dados do backup e executar a BMR (Bare Metal Recovery – Recuperação Bare Metal)
- Copiar arquivos de backup de dados selecionados para um local de backup secundário
- Configurar e gerenciar o Arcserve High Availability (HA) para servidores essenciais em seu ambiente

## 15. Entrar em contato com o suporte

Se você encontrar qualquer problema com o dispositivo, visite o site de suporte da Arcserve para procurar em nossa base de conhecimento soluções para problemas comuns ou para obter assistência imediata do suporte em tempo real (o número de série está localizado na parte posterior do dispositivo) em: [arcserve.com/support](https://arcserve.com/support).

## 16. Informações sobre a garantia

Cada dispositivo Arcserve UDP série 8000 é fornecido com uma garantia de hardware de 3 anos. Para obter informações detalhadas sobre essa garantia, acesse: [arcserve.com/udp-appliance-warranty](https://arcserve.com/udp-appliance-warranty).

Para obter mais informações sobre o Arcserve, [acesse arcserve.com](http://arcserve.com), ou ligue para **+1.844.639.6792**

Copyright © 2016 Arcserve (USA), LLC e suas afiliadas e subsidiárias. Todos os direitos reservados. Todas as marcas comerciais, nomes de marcas, marcas de serviço e logotipos aqui mencionados pertencem aos seus respectivos proprietários. Este documento destina-se apenas a fins informativos. A Arcserve não assume nenhuma responsabilidade pela precisão ou integralidade das informações. Até o limite permitido pela lei aplicável, a Arcserve fornece este documento "no estado em que se encontra", sem nenhum tipo de garantia, incluindo, entre outros, quaisquer garantias implícitas de comerciabilidade, adequação a um determinado fim ou não violação. Em nenhuma ocasião, a Arcserve será responsável por quaisquer perdas ou danos, diretos ou indiretos, resultantes do uso deste documento, incluindo, entre outros, lucros cessantes, interrupção dos negócios, fundo de comércio ou perda de dados, mesmo que a Arcserve tenha sido expressamente advertida com antecedência sobre a possibilidade de tais danos.



**P/N:** 509-0301-00



**REV:** 0A